


[illegible]

Ietves pīrāgs	
Betona bruģakmens "PRIZMA" 100x200x60 mm	60 mm
Blīvētās sīkšķembas = fr. 2/5mm	30-50 mm
Blīvētās šķembas = fr. 0/45mm	150 mm
Ģeorezģis 40x40mm	
Blīvēta drenējošā smiltis	200 mm
Blīvēta esošā grunts	

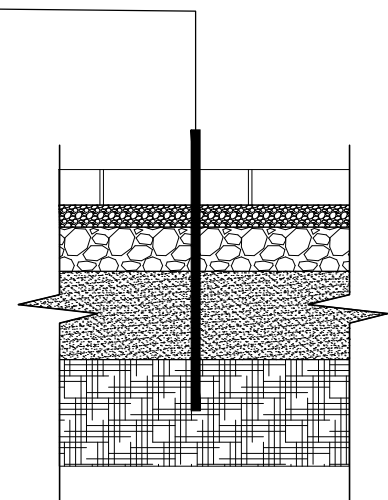

1

80800080390

Esošs kabelis

1000

500

C1

Divdabīga kabeļu aizsargaure
750N, Ø=110, l=1500


	Īpašuma robeža
	Atjaunojamā ēka
	leeja ekā
	Esoši koki un krūmi
	Zāliens
	Esošs asfalta vai bruģakmens segums
	Esošs gāzes vads
	Esoši sakaru kabeli
	Esoša sadzīves kanalizācija
	Esošs ūdensvads
	Esoša siltumtrase
	Esoša elektroapgādes līnija
	Uzstādāma kabelu aizsargcaurule

1. Projektējamā ēka atrodas zemesgabala austrumu daļā, un ēkas atjaunošana ietekmē blakus esošās būves, uz to jumtiem paredzēts uzstādīt sastatnes lai veiktu galu sienu siltināšanu.
2. Pēc būvdarbu veikšanas jāatjauno esošais zāliens un esošie piebraucamie ceļi, ja tie tiek bojāti;
3. Veicot rakšanas darbus, esošiem sakaru un zemsprieguma kabeļiem jāizstrādā divdīgļa aizsargcaurule. Aizsargcauruļi skaits precizējams uz vietas būvniecības laikā.
4. Uzstādāms, ja atbilst kabeļi tiek konstatēti. Papildus aizsargcauruļi uzstādāt apgaisojuma kabeļiem gadījumā, ja tie konstatēti zem grunts līmeņa
4. Veikt inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus atbilstoši AR un DOP risinājumiem, t.sk. atbilstoši AR un DOP skaidrojuma aprakstam;
5. Esošo līmeņu kanalizācijas sistēmu saglabāt, pēc nepieciešamības pārceļot esošās akm. un sālnāsat un pārveidot līmeņu kanalizācijas caurules. Apmēru precizēt būvniecības laikā!
6. Paredzēt pārvietošanos laipi vai brīvu pīķu līdzi SIA „Baltcom” ESS skapjiem (izvietojumu precizēt SIA „Baltcom” pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
7. Veicot darbus SIA “TET” tīklu tuvumā rīkoties šādos:“
 - Sakuru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošānu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagriezienā vietās, pie stāvvārdiem! Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas nepātraukību!
 - Pēc darbu pabeigšanas jāizstrādā izpildedokumentācija ar precīzu vāra kabeļu atrašanās vietu un piesaistēt dabā, kas jāiesniedz atbilstoši institūcijai.
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA “Tet” pārstāvi un veikt esošās sakuru tīkla elementu apsekošanu dabā, sakuru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu un ar to saistītos tehnikos, tehnoloģiskos sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas būvdarbu veikšanas zonā, sakuru tīkla aizsardzības joslā.

An aerial photograph of a residential area with several buildings numbered 1 through 8. Buildings 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 are outlined in cyan. Building 8 is outlined in cyan but also circled in red. A red circle highlights a specific area within the red-outlined building 8. Labels on the map include 'Olamé' near building 1, 'Olamé pav.' near building 8, and 'Olamé (nov.)' near building 5. A road labeled 'Rue de la Paix' runs diagonally across the bottom right. A green field and a tennis court are visible in the upper right.

Nr.	Apzīmējums	Kadastra apzīmējums	Galvenais lietošanas veids	Ugunsdrošības pakāpe	Stāvu skaits (virsz./pazem.)	Apbūves laukums m²	Būvtilpums m³	Kopējā platība m²
1.	PROJEKTĒJAMĀ ĒKA	80800080390001	11220103	U2a	5/1	1129	18627	4868.8
PROJEKTĒJAMĀS ĒKAS ZEMESGABALA KADAŠTRA APZĪMĒJUMS 80800080390			PLATĪBA: 0.3316 ha					

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Līepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:J232
E-pasts:
martins@liepasainieks.lv



LIEPĀJAS NAMSAINIEKS

Būvniecības A/s "Olaīnes ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
ierosinātājs: 50003182001, Kūdras iela 27, Olaīne, LV-2114

Būvprojekta Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
nosaukums: energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta Meža iela 9, Jaunolaīne, Olaīnes pag., Olaīnes nov., LV-2127
adrese:

Lapas nosaukums: ĢENERĀLPĻĀNS

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:250	10102023	10102023	-	GP-1	-	