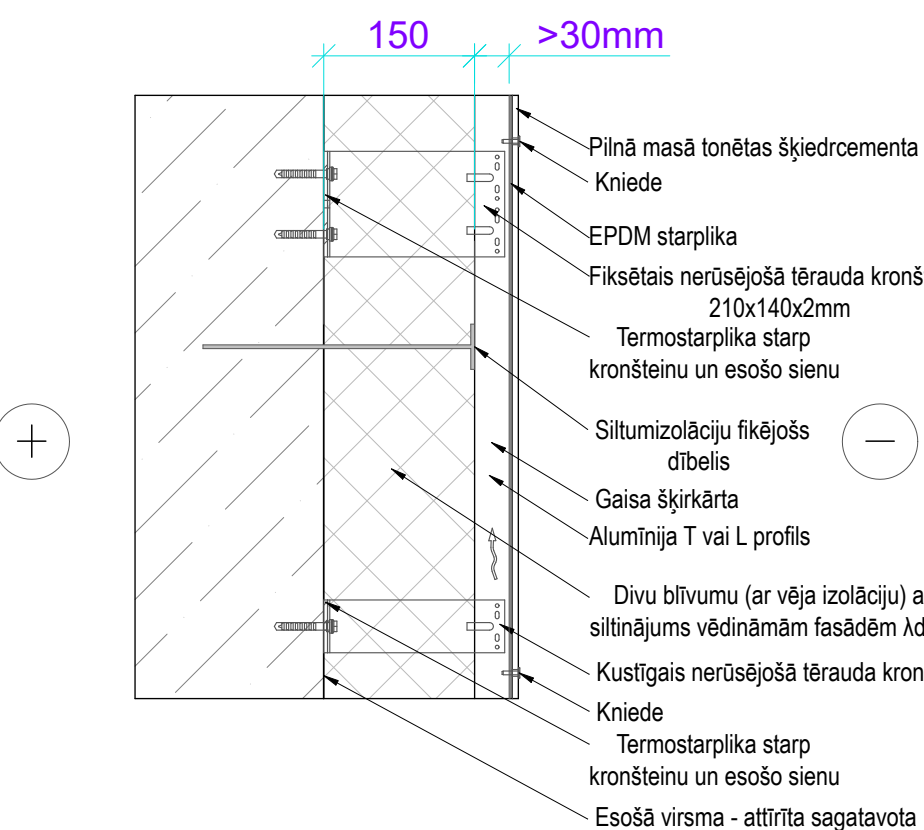
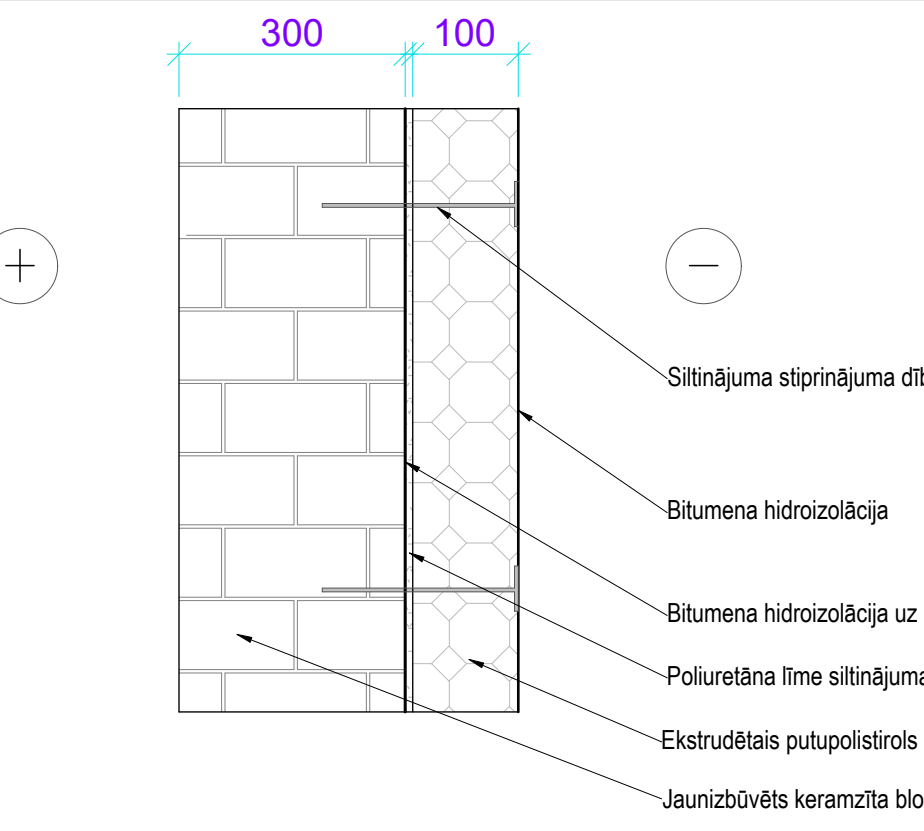
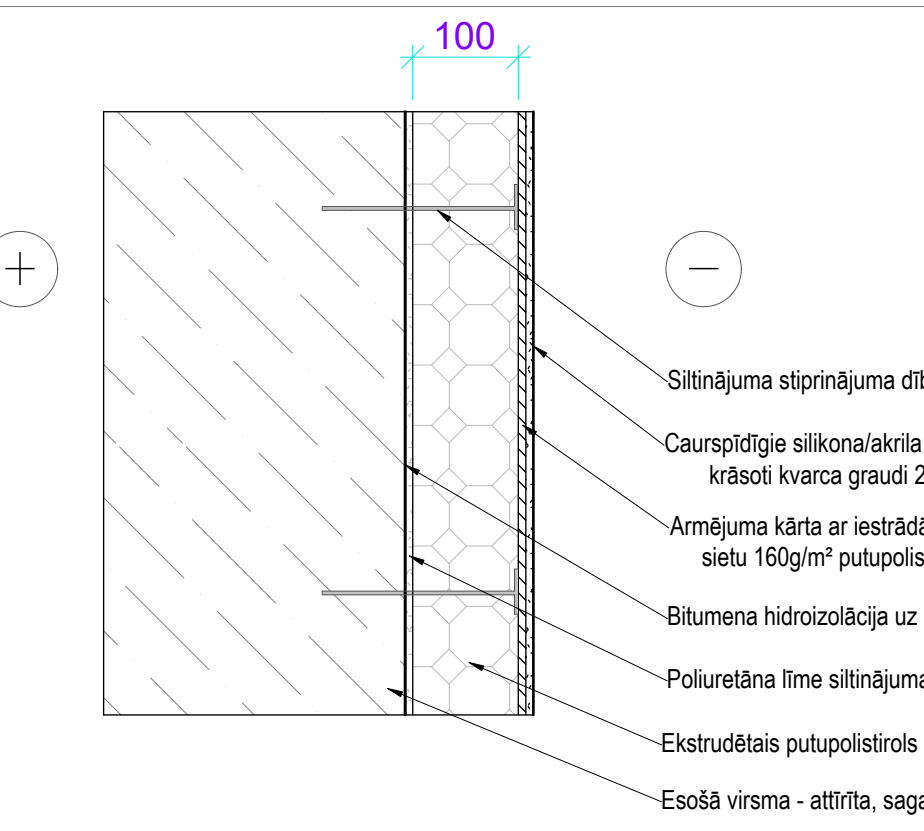
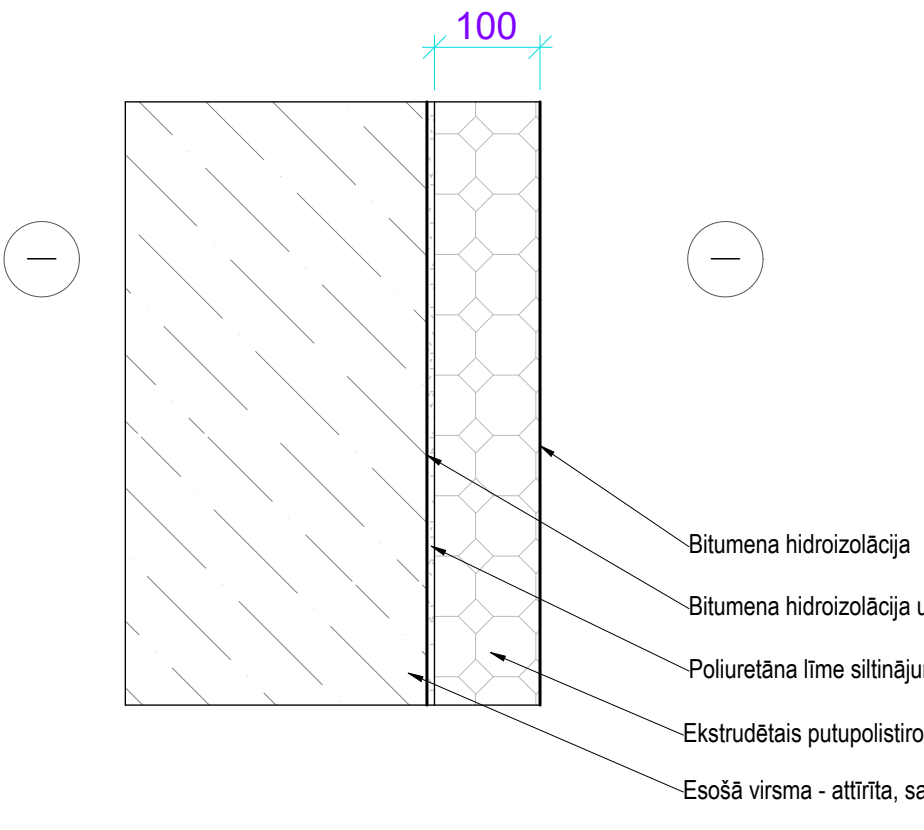
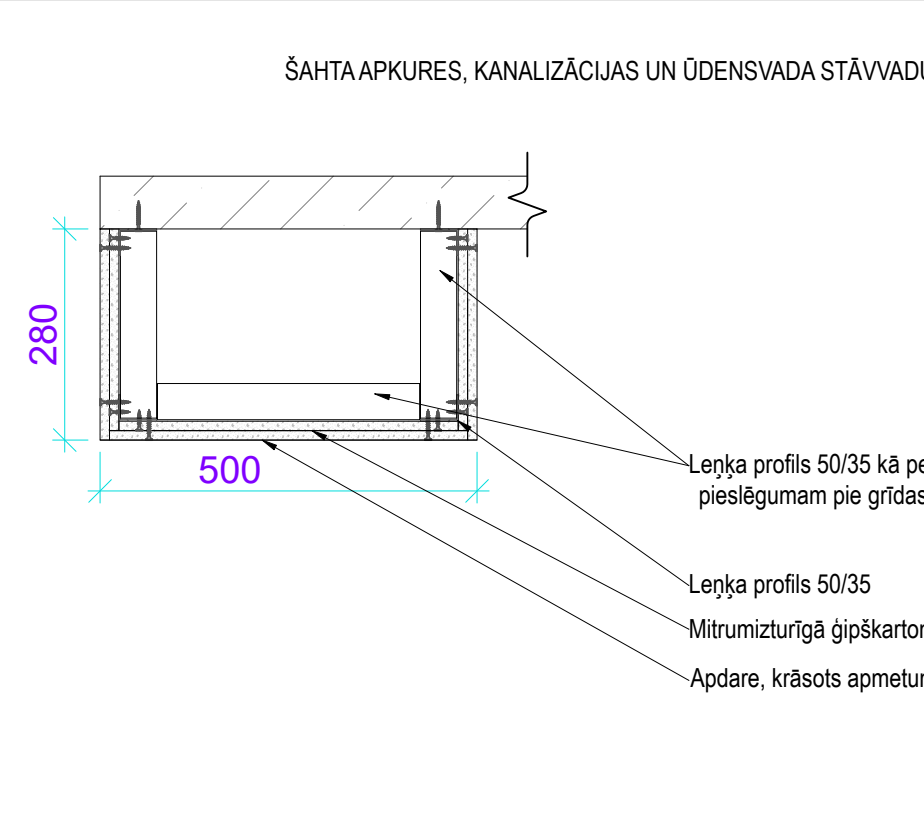
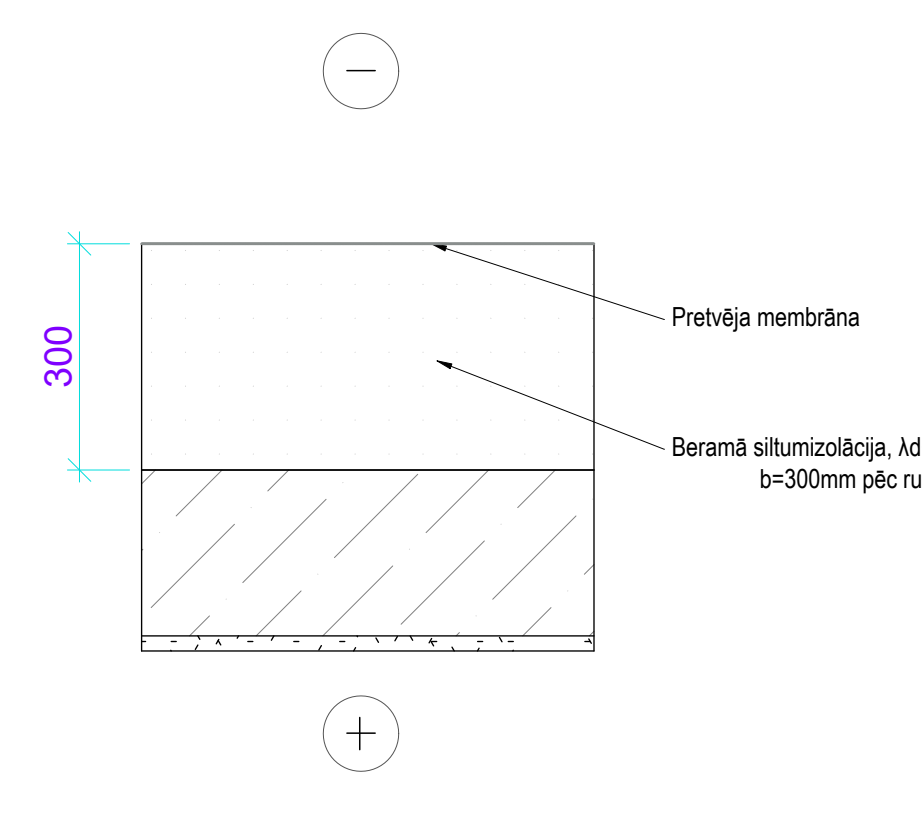
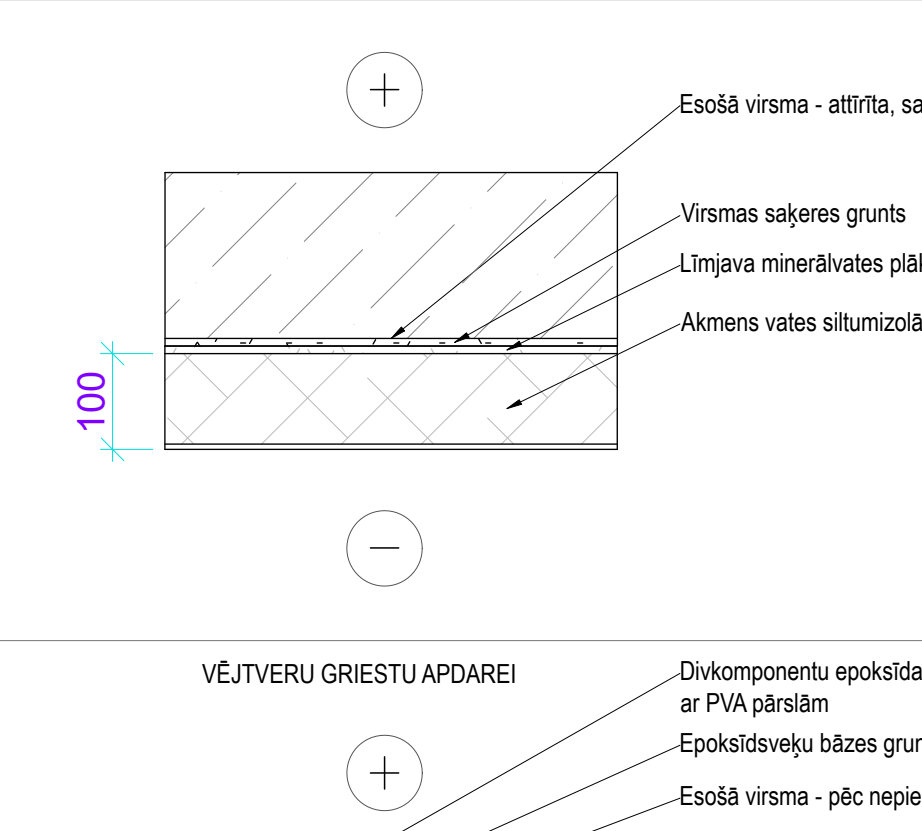
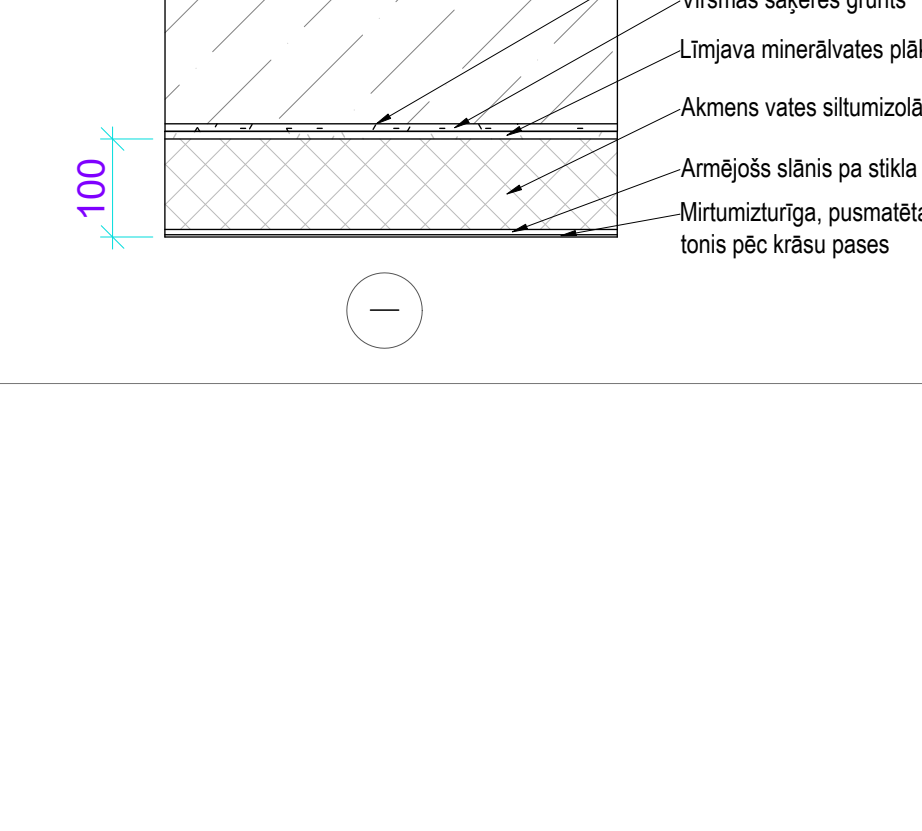


SIENU TIPI		
Marka	Shēma	Piezīmes
ĀS1		APJOMI: ĀS1 - 1882.1m² SASNIEDZAMĀIS KONSTRUKCIJAS SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENCIENTS $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$ Equitone Tectivia vai līdzvērtīgs, montēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem Montēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem Rockwool Ventirock F Plus vai līdzvērtīgs Montēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem Pirms siltināšanas darbiem veikt šuvju, plaisu blīvēšanu, sienas līdzināšanu
ĀS2		APJOMI: ĀS2 - 8.7m² Ceresit CP43 un CP41 vai līdzvērtīgs Ceresit CT84 vai līdzvērtīgs Finnfoam XPS F-300 vai līdzvērtīgs BBR 300x185x490mm, 3MPa, $\lambda_d = 0.20 \text{ W/mK}$ vai līdzvērtīgs
ĀS3		APJOMI: ĀS3 - 89.1m² Ceresit CT77 vai līdzvērtīgs Ceresit CT85 vai līdzvērtīgs Ceresit CP43 un CP41 vai līdzvērtīgs Ceresit CT84 vai līdzvērtīgs Finnfoam XPS F-300 vai līdzvērtīgs 1. Armējuma kārtā un apmetuma apdare paredzēta cokola daļai un ~50mm iedziļinājumam zemē 2. Armējuma, apmetuma kārtas savienojumu ar zemi apstrādā ar hidroizolācijas materiālu kas sader ar putupolistirola un apmetuma apdari

SIENU TIPI		
Marka	Shēma	Piezīmes
ĀS4		APJOMI: ĀS4 - 117.7m² Ceresit CP43 un CP41 vai līdzvērtīgs Ceresit CT84 vai līdzvērtīgs Finnfoam XPS F-300 vai līdzvērtīgs
S1		ŠAHTA APKURES, KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADA STĀVĀVADU APDAREI Šāhtām uzstādīt divas revīzijas lūkas: 1. 200x400mm - 300mm no grīdas līmeņa 2. 200x200mm - augstumu precizēt būvdarbu laikā APJOMI: S1 - 159m², Revīzijas lūka 200x400mm - 60kpl. Revīzijas lūka 200x200mm - 60kpl.

PĀRSEGUMA TIPI		
Marka	Shēma	Piezīmes
P1		SASNIEDZAMĀIS KONSTRUKCIJAS SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENCIENTS $U \leq 0.14 \text{ W/m}^2\text{K}$ APJOMI: P1 - 624.0m² Ar uzlocām pie vertikālajām virsmām Paroc BLT9 vai līdzvērtīgs Pirms siltināšanas darbiem virsmu attīrīt no gružiem un esošā vieglbetona izlīdzinotā/siltumizolācijas slāņa
P2		SASNIEDZAMĀIS KONSTRUKCIJAS SILTUMA CAURLAIDĪBAS KOEFICIENCIENTS $U \leq 0.30 \text{ W/m}^2\text{K}$ APJOMI: P2 - 632.9m² Ceresit CT17 vai līdzvērtīgs Ceresit CT180 vai līdzvērtīgs PAROC CGL 20cy lamellas vai līdzvērtīgs
P3		VĒJTVERU GRIESTU APDAREI Divkomponentu epoksīda pārklājums ar PVA pārsliem Epoksīdsveķu bāzes grunts Esošā virsma - pēc nepieciešamības remontēt Esošā virsma - attīrīta, sagatavota Virsmas saķeres grunts Līmjava minerālvates plākšņu stiprināšanai Akmens vates siltumizolācija $\lambda_d \leq 0.037 \text{ W/mK}$ Armējošs slānis pa stikla šķiedras sietu 160g/m² Mīkumizturīga, pusmatēta akrila krāsa iekšdarbiem, tonis pēc krāsu pases Mapecoat Universal vai līdzvērtīgs Mapefloor Flakes - vai līdzvērtīgs Maapeimer M vai līdzvērtīgs Ceresit CT17 vai līdzvērtīgs Ceresit CT180 vai līdzvērtīgs PAROC Linio 10 vai līdzvērtīgs Tikkurila Lija 20 vai līdzvērtīgs APJOMI: P3 - 8.4m²

PIEZĪMES:

- Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Lapa skatāma kopā ar visu projektu;
- Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs:  "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastanju iela 4, Jēkabpils, L29455679		Būvobjekta nosaukums un adrese: "DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI", Raina iela 39, Madona, Madonas nov. LV-4801	
Rasējuma lapa: SIENU, PĀRSEGUMA TIPI		Rasējuma marka un Nr.: AR-12	
Pasūtītāja Nr.:		Arh. reģ. Nr.:	
AR d.v.:		Mērogs:	
Izstrādāja:		Datne:	
INETA BUKA		20.03.2025	
INGA MAĻINOVSKA		20.03.2025	