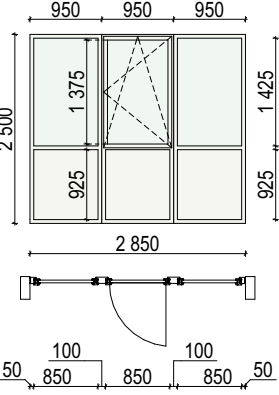
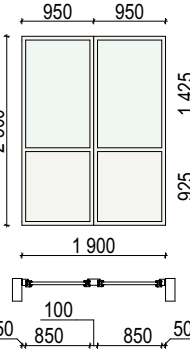
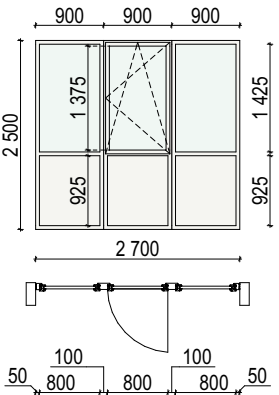


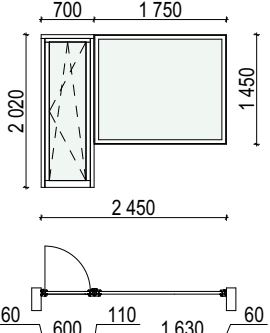
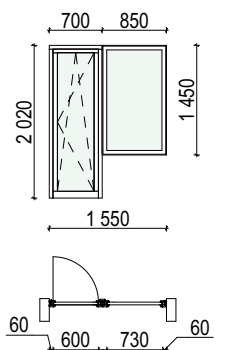
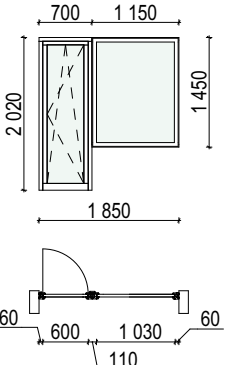




LODŽĪJU LOGU SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	LL-1	78	2 850 x 2 500	PVC loga dzīvokļa loždzijas iekšsienas norobežojošā konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficients U ≤=1,3 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 2 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām. Loga apakšējā daļa- balta pildīja aizpildījums Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C5 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aižvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem.
	LL-2	39	1 900 x 2 500	PVC loga dzīvokļa loždzijas iekšsienas norobežojošā konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficients U ≤=1,3 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 2 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C5 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem.
	LL-3	15	2 700 x 2 500	PVC loga dzīvokļa loždzijas iekšsienas norobežojošā konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficients U ≤=1,3 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 2 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C5 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aižvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem.

ESOŠO DŽĪVOKĻU LOGU NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	L1	33	900×1 450	Logu siltumcaurlaidības koeficients U ≤=1.1 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 3 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Logu dalījums ekvivalents kā esošajiem logiem - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aižvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem. Iekšējās palodzes no PVC vai skaidu plātnes, palodzes platums: ailes platumā + 60 mm no sienas, krāsa balta, virsma matēta, palodžu galos PVC nosegprofil (pielīmēti).

	L2	39	1 100×1 450	Logu siltumcaurlaidības koeficients U ≤=1.1 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 3 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Logu dalījums ekvivalents kā esošajiem logiem - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aižvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem. Iekšējās palodzes no PVC vai skaidu plātnes, palodzes platums: ailes platumā + 60 mm no sienas, krāsa balta, virsma matēta, palodžu galos PVC nosegprofil (pielīmēti).
---	----	----	-------------	--

ESOŠO DŽĪVOKĻU LOGU UN DURVJU BLOKA NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	L3	27	Durvis- 700 x 2 020(h) Logs- 1 750 x 1 450(h)	Logu, durvju siltumcaurlaidības koeficients U ≤=1.1 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 3 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Logu, durvju dalījums analogs kā esošajiem logiem - Loga, durvju rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu durvis nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aižvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem. Iekšējās palodzes no PVC vai skaidu plātnes, palodzes platums: ailes platumā + 60 mm no sienas, krāsa balta, virsma matēta, palodžu galos PVC nosegprofil (pielīmēti). Ailu iekšēja apdare: mitrumizturīgais gipskartons, špakteleis (sturo metala stunu profil), krasots ar udens bāzes iekšdarbu krasu (SADOLIN BINDO 20 vai ekvivalents) balta toni. Paredzēt apdares atjaunošanu arī sienai 30 cm ap aili. Logu zīmējums precizēt (precizēt savstarpējo lodžiju logu-durvju novietojumu).
	L4	42	Durvis- 700 x 2 020(h) Logs- 850 x 1 450(h)	
	L5	21	Durvis- 700 x 2 020(h) Logs- 1 150 x 1 450(h)	

ESOŠO DŽĪVOKĻU LOGU NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES
	L6	9	1 750×1 450	Logu siltumcaurlaidības koeficients U ≤=1.1 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 3 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Logu dalījums ekvivalents kā esošajiem logiem - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem. Iekšējās palodzes no PVC vai skaidu plātnes, palodzes platums: ailes platumā + 60 mm no sienas, krāsa balta, virsma matēta, palodžu galos PVC nosegprofil (pielīmēti).
	L7	3	1 450×1 450	Logu siltumcaurlaidības koeficients U ≤=1.1 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 3 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Logu dalījums ekvivalents kā esošajiem logiem - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aižvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem. Iekšējās palodzes no PVC vai skaidu plātnes, palodzes platums: ailes platumā + 60 mm no sienas, krāsa balta, virsma matēta, palodžu galos PVC nosegprofil (pielīmēti).

IZM. NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AUTORS	DATUMS
1.	Logu skaits	U. SEĻECOVŠ	21.03.2025
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvķ. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv			
			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS BIEDRĪBA "STĀĶI 18" REĢ. NR. 40008267296 "STĀĶI 18", STĀĶI, STRĀDU PAGASTS, GULBENES NOV.			
OBJEKTS DAUDZDŽĪVOKĻU DŽĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI			
RASEĻJUMS Logu specifikācija, lodžiju logu specifikācija			
AR DAĻAS VAD:	GUNTIS KĀRKLINŠ Ser. nr. 1-00790		02.04.2025
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ		02.04.2025
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	MĒROGS	1:100
MARKA	AR	LAPA	23-A

PIEZĪMES:

- Pirms logu, ventilācijas restu un lūku pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu.
- Jauno logu montāžu veikt atbilstoši „Latvijas logu un durvju ražotāja asociācijas ieteikumiem”
- Logu montāžas blīvējumu no ārpusēs aizsargāt ar pretvēja izolācijas lentu, bet no iekšpusēs ar tvaika izolācijas lentu.
- Loga ailes apdares kārtā iestrādāt loga pielaiduma profilu.
- Risinājums saistošs turpmākai logu nomaīnai ēkā.
- Logu vēršanās virzieni ir attēloti shematiski, jāprecizē katram loga individuāli!