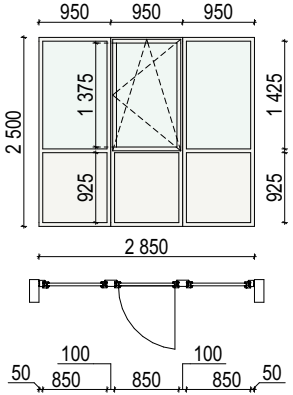

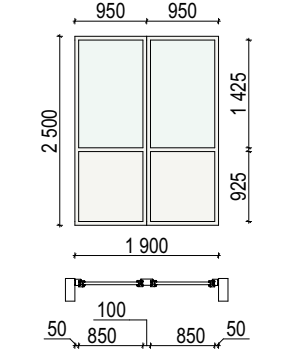
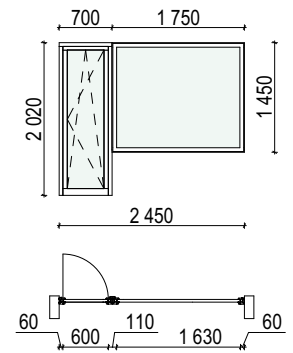
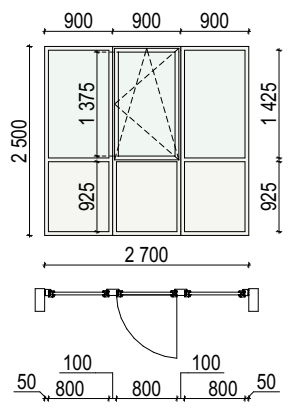
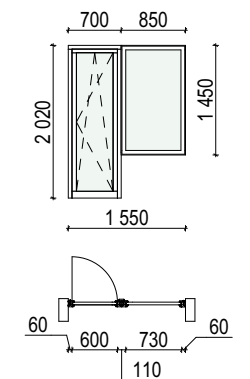

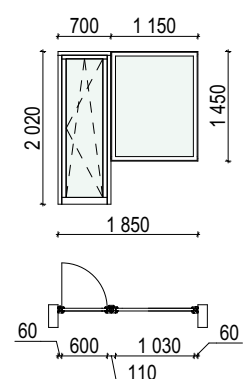


LODŽĪJU LOGU SPECIFIKĀCIJA					ESOŠO DŽĪVOKĻU LOGU NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA				
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES					
	LL-1	78	2 850 x 2 500	PVC loga dzīvokļa loždzijas iekšsienas norobežojošā konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficients U <=1,3 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 2 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām. Loga apakšējā daļa- balta pildīja aizpildījums Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C5 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aizvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem.		L2	36	1 100x1 450	Logu siltumcaurlaidības koeficients U <=1.1 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 3 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Logu daļījums ekvivalents kā esošajiem logiem - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aizvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem.
ESOŠO DŽĪVOKĻU LOGU UN DURVJU BLOKA NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA									
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES					
	LL-2	39	1 900 x 2 500	PVC loga dzīvokļa loždzijas iekšsienas norobežojošā konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficients U <=1,3 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 2 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C5 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem.		L3	33	Durvis- 700 x 2 450(h) Logs- 1 750 x 1 450(h)	Logu, durvju siltumcaurlaidības koeficients U <=1.1 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 3 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Logu, durvju daļījums analogs kā esošajiem logiem - Loga, durvju rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu durvis nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aizvērts, d)mikroventilācijas režīms
	LL-3	15	2 700 x 2 500	PVC loga dzīvokļa loždzijas iekšsienas norobežojošā konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficients U <=1,3 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 2 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C5 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aizvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem.		L4	45	Durvis- 700 x 2 450(h) Logs- 850 x 1 450(h)	Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem. Iekšējās palodzes no PVC vai skaidu plātnes, palodzes platums: ailas platumā + 60 mm no sienas, krāsa balta, virsma matēta, palodžu galos PVC nasegprofili (pielīmēti). Ailu iekšēja apdare: mitrumizturīgais gipskartons, špaktelets (sturo metala sturu profili), krāsots ar udens bāzes iekšdarbu krasu (SADOLIN BINDO 20 vai ekvivalents) balta toni. Paredzēt apdares atjaunošanu arī sienai 30 cm ap aili. Logu zīmējumus precizēt (precizēt savstarpējo lodžiju logu-durvju novietojumu).
ESOŠO DŽĪVOKĻU LOGU NOMAIŅAS SPECIFIKĀCIJA									
SKATS NO VĒRŠANĀS PUSES	MARKA	SKAITS (gab.)	AILA (mm)	PIEZĪMES					
	L1	36	900x1 450	Logu siltumcaurlaidības koeficients U <=1.1 W/(m²K). Rāmis: PVC profils, balts Stikla pakete: 3 stiklu pakete ar selektīvo stiklu, Thermix starplikām Furnitūra: ROTO NT Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4 Ūdens necaurlaidības klase: 9A - Logu daļījums ekvivalents kā esošajiem logiem - Loga rāmis ārpusē un iekšpusē balts - Pakešu logus nodrošināt ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts(atvāzams), c)aizvērts, d)mikroventilācijas režīms Logu vērtnes virzienu un izvietojumu precizēt uz vietas. Logu redzamajiem virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas, logu redzamajiem stūriem jābūt precīziem, bez izvirzījumiem un nelīdzenumiem. Iekšējās palodzes no PVC vai skaidu plātnes, palodzes platums: ailas platumā + 60 mm no sienas, krāsa balta, virsma matēta, palodžu galos PVC nasegprofili (pielīmēti).		L5	15	Durvis- 700 x 2 450(h) Logs- 1 150 x 1 450(h)	

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reģ. Nr. 40003659614; Būvķ. Reģ. Nr. 1482-R

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

www.baltsummelns.lv

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

BIEDRIBA "STĀĶI 18"

REĢ. NR. 40008267296

"STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.

OBJEKTS

DURVJU UN LOGU DZĪVOKĻU UN LOGU NOMAIŅAS MĀJAS ENERĢOEFECTĪVĪBAS PĀRVEIDĒŠANA

PIEZĪMES:

- Pirms logu, ventilācijas restu un lūku pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu.
- Jauno logu montāžu veikt atbilstoši „Latvijas logu un durvju ražotāja asociācijas ieteikumiem”
- Logu montāžas blīvējumu no ārpusēs aizsargāt ar pretvēja izolācijas lentu, bet no iekšpusēs ar tvaika izolācijas lentu.
- Loga ailas apdares kārtā iestrādāt loga pielaiduma profilu.
- Risinājums saistošs turpmākai logu nomaīnai ēkā.
- Logu vērsšanās virzieni ir attēloti shematiski, jāprecizē katram loga individuāli!**

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvkv. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv		BALTS MELNS
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS BIEDRĪBA "STĀĶI 18" Reģ. Nr. 40008267296 "STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.		
OBJEKTS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGEOFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI		
RASEJUMS Logu specifikācija, lodžiju logu specifikācija		
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Serī. nr. 1-00790	24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻČOVŠ	24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	
MARKA	AR	1:100
	LAPA	23