



Mūra pastiprinājuma principiāls risinājums plaisu vietās (visām plaisām platākām par 3mm)

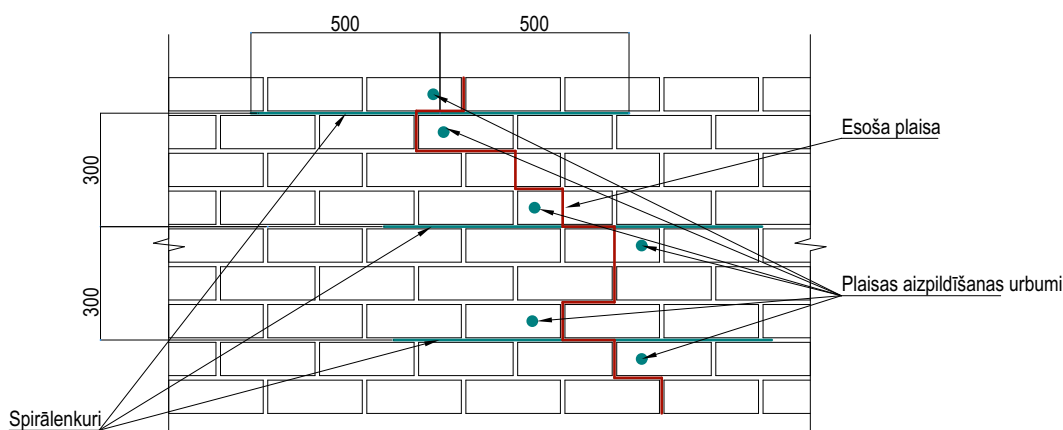

Sienas virsskats

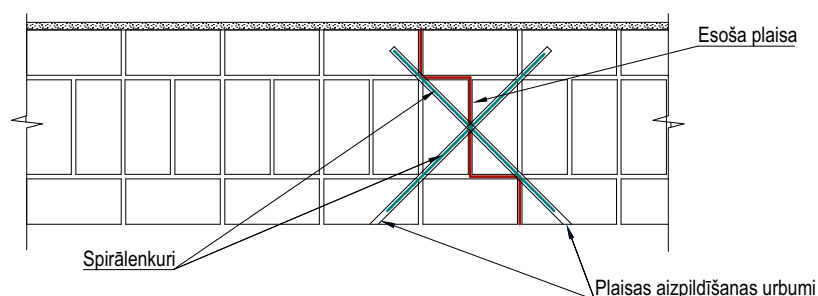

IETEIKUMI DEFEKTU NOVĒRŠANAI

Plaisas mūra sienā pastiprināt ar nerūsējošā tērauda spirālenkuriem

(Mapei Steel Bar spirālankursistēma vai ekvivalents) sekojošā veidā:

- Izfīra, izkaļ vai izfrēzē ķieģeļu mūra horizontālo šuvi ~3 - 4cm dziļumā, min. 50 cm abpus plaisas;
- Attālums pa vertikāli: 30-40 cm;
- Šuvi izskalo ar tīru ūdeni, vai izpūš ar saspiestu gaisu;
- Sagatavotajā šuvē iepilda 2-komponentu cementa bāzes javu Planitop HDM Maxi, kurā iespiež nerūsējošā tērauda spirālenkuru Mapei Steel Bar (min. 1.0 m uz šuvi);
- Ja ir blakus esošas plaisas, lietderīgi izmantot viengabala Mapei Steel Bar tā, lai tas šķērsotu abas vai vairākas plaisas,
- Aizpilda šuvi (cementa bāzes mūrjavas gadījumā) ar Planitop Hdm Maxi;
- Aizpilda (norobežo) plaisu vai nu ar Planitop HDM Maxi vai cementa bāzes javu Nivoplan Plus ar lateksa piedevu Planicrete.
- Detalizētu iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlēta materiāla izplatītājam.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"

Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026

www.baltsunmelns.lv



BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

BIEDRĪBA "STĀĶI 18"

REĢ. NR. 40008267296

"STĀĶI 18", STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOV.

OBJEKTS

**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGEOFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI**

RASĒJUMS

Mūra pastiprinājuma principiāls risinājums plaisu vietās

AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790	24.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	UĢIS SEĻECOVŠ	24.10.2024
STADIJA	PASKAIDROJUMA RAKSTS	
	MĒROGS	1:20
MARKA	AR	LAPA 28