




Dzīvokļu Nr.4 un 6 apkures sistēmas shēma Nr.2

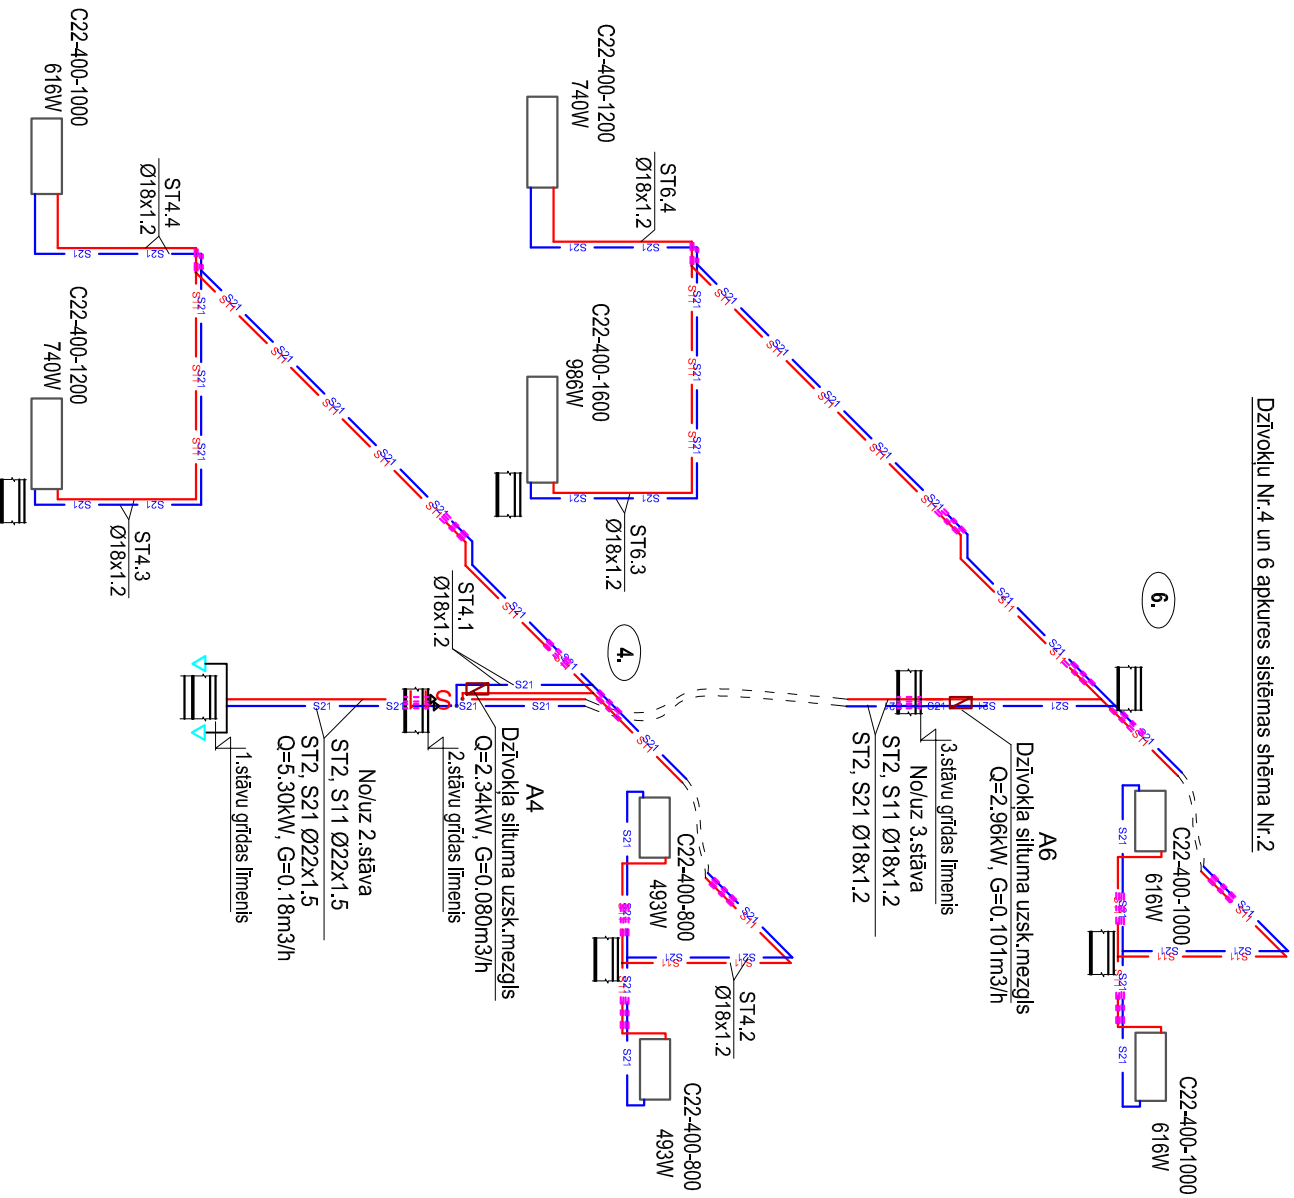


Dzīvokļu Nr.3 un 5 apkures sistēmas shēma Nr.3

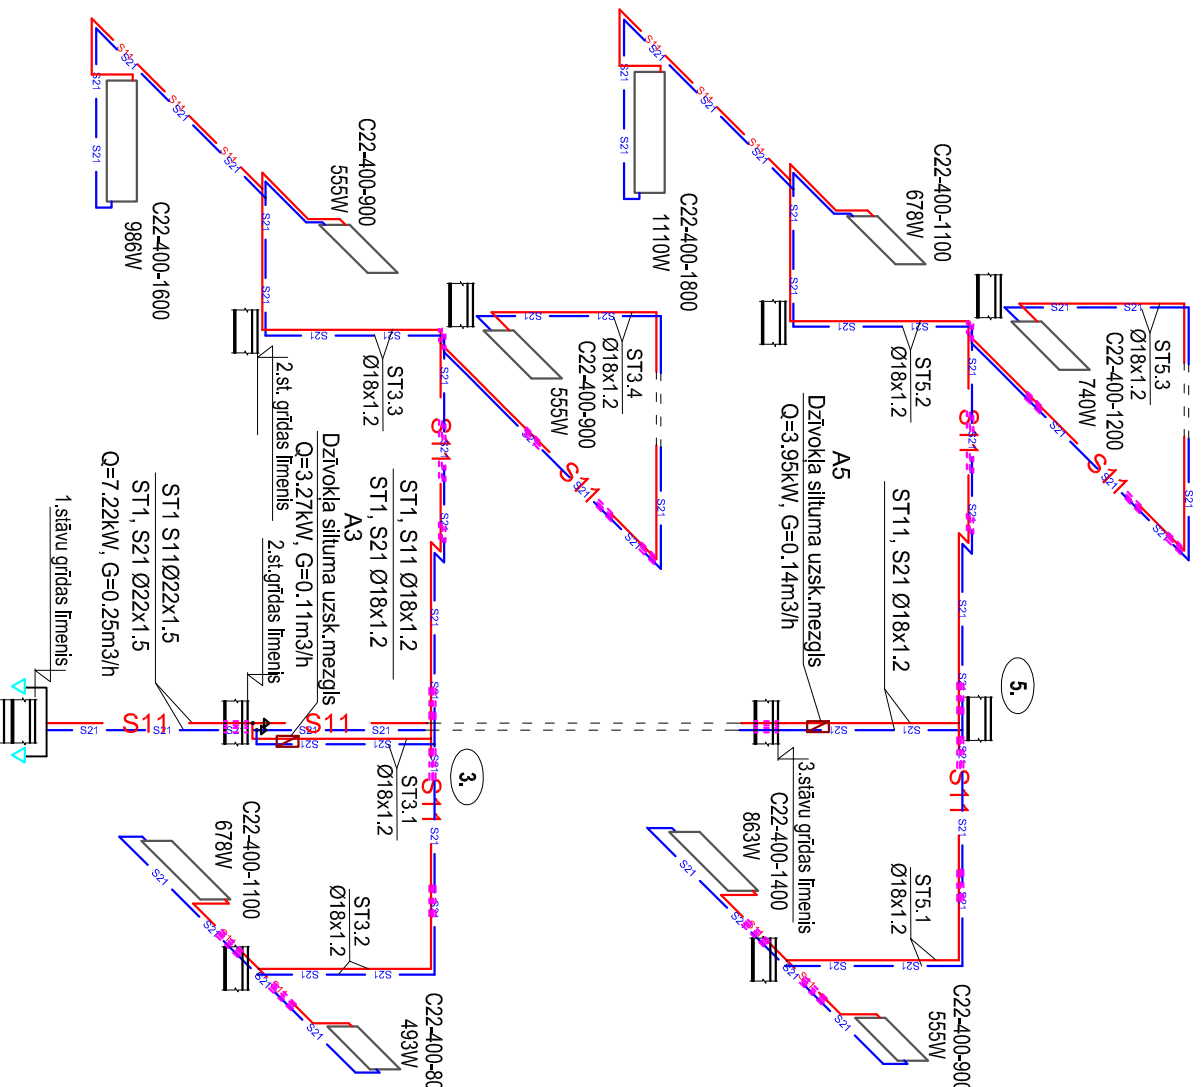

Dzīvokļu Nr.11 un 14 apkures sistēmas shēma Nr.4

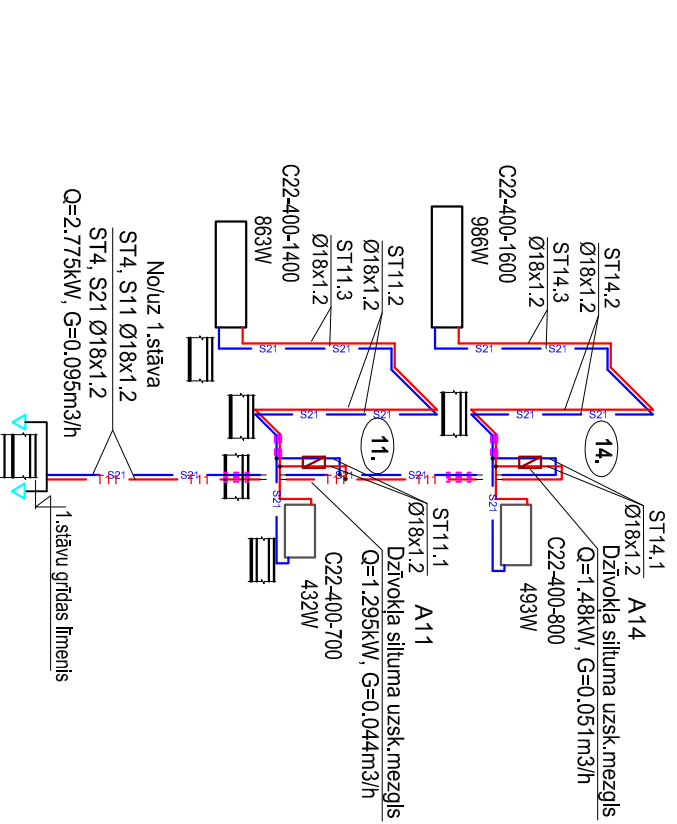

Dzīvokļu Nr.26 un 29 apkures sistēmas shēma Nr.5

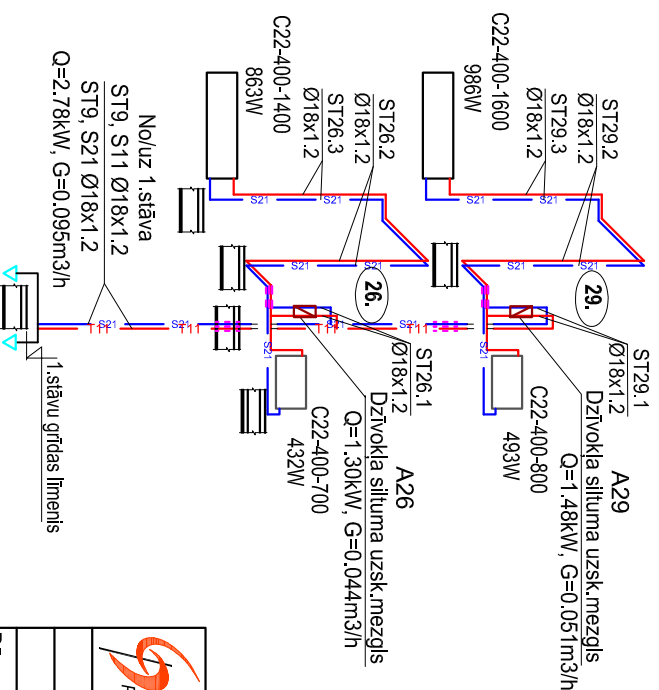

Pieņemtie apzīmējumi

- C22-500-1400 Radiatora tips
- 1443W Radiatora jauda
- Projektējams radiators
- Projektējamā apkures turpgaita
- Sistēmas stāvvada numurs
- Siltumizolācija
- Caurvada pārēja
- Dzīvokļa uzskaites mezgļis
- Karbonzētas tērauda presējamas cinkotas caurules diametrs un sienīņas biezums:mm
- Aizsargčaula

Piezīmes

1. Caurulvadi un sildķermeņi nosacīti novirzīti no sienas.
2. Precīzas radiatoru izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.
3. Precīzas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izbūves gaitā.
4. Visiem radiatoriem pievadcaurules Ø18x1.2mm.
5. Jaunizbūvētos caurulvados ēkas pagrabā izolēt ar akmeņs vates siltumizolācijas čaulu, λs0,037W/mK.
6. IZVADOT caurulvadus caur ēkas konstrukcijām, tos ievietot aizsargčaulā, mezglu hermētizēt un atjaunot virsmas apdari (iesk. apmetums, špaklēšanas un silpšēšana)
7. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
8. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

		SIA "C PROJEKTI"		Projekta nosaukums un adrese	
		Ziedu iela 4, Madona Būvkom./Nr. 6649-R			
ROJEKTI		Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	
Būvpr.d.vad.		L.Milņņeviča		14.08.2024.	
Izstrādāja		L.Milņņeviča		14.08.2024.	
Rasējuma nosaukums vai saturs				Rasējuma nosaukums vai saturs	
Apkures sistēmu shēma Nr.2 + 5				Apkures sistēmu shēma Nr.2 + 5	
Stadija		BP		Mērogs	
Rasējuma Marka		AVK-A		Pasūtījuma Nr. 07/2023/05	
Rasējuma Numurs		7		Arhīva Nr. CP/2024/06/05	