Griezums 1-1
M 1:100

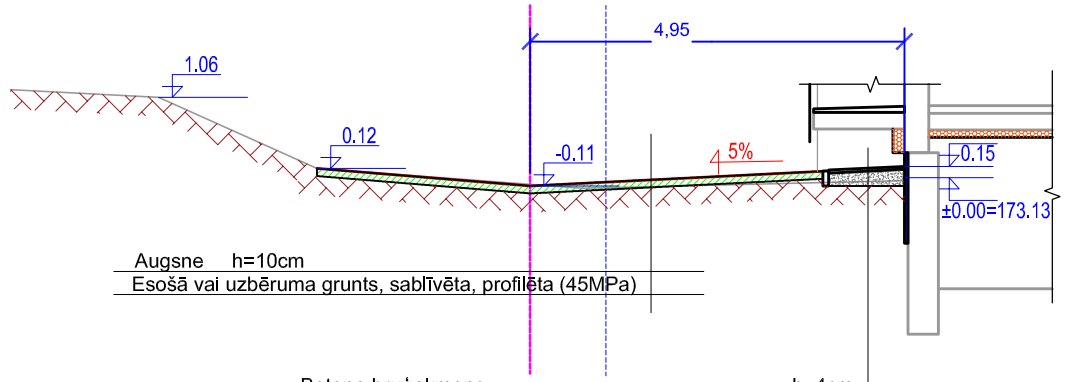

Griezums 2-2
M 1:100

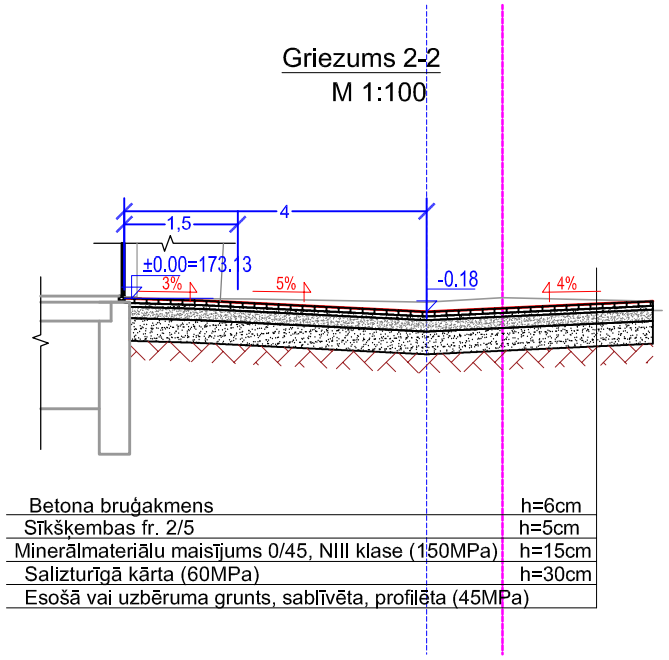

SEGUMU EKSPLIKĀCIJA

Nosaukums, Apz. plānā	Laukums m²	Seguma griezums	Seguma konstrukcija	Biezums, mm	Piezīmes
1.Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm (attiecināmās lzm.)	130,4		Betona bruģakmens	60	
			Sīkšķembas fr. 2/5	50	
			Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII klase (150MPa)	150	
			Salizturīga kārta (60MPa)	300	
			Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)		
2.Betona bruģakmens seguma izbūve zem lodžijām	55,8		Betona bruģakmens	40	
			Sīkšķembas fr. 2/5	50	
			Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII klase (150MPa)	150	
			Esošā pamatnes konstrukcija		
3.Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm (neattiecināmās lzm.)	71,9		Betona bruģakmens	60	
			Sīkšķembas fr. 2/5	50	
			Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII klase (150MPa)	150	
			Salizturīga kārta (60MPa)	300	
			Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)		
4. Atjaunojamais zāliena segums mainot virsmas atzīmes	764,4		Augu zeme apsēta ar daudzgadīgu	100	156,9m2 neatt.
			Esoša vai uzbērta grunts sablīvēta		607,5m2 att.
5. Ietves betona seguma atjaunošana	5		Betons C30/37 vai demontētās betona plātnes	150	
			Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII klase (150MPa)	150	
			Salizturīga kārta (60MPa)	300	
			Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)		
6. Ēkas apmale betons C30/37	105		Betons C30/37	100	
			Minerālmateriālu maisījums 0/45	150	
			Esoša vai uzbērta grunts sablīvēta		

Ietves apmaļu, kāpņu atbalsta bloku ekspl ikācija

Nosaukums, Apz. plānā	Marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Ietves apmale	100x20x8	m	260,4	174m attiecināmas 86,4m neattiec.
Betona bruģakmens atbalsta bloks	120x160x450	gb.	86	

Cokola siltinājuma un apdares izbūve ST tīklu esošā kabeļa ievadā

Griezums a-a
M 1:100

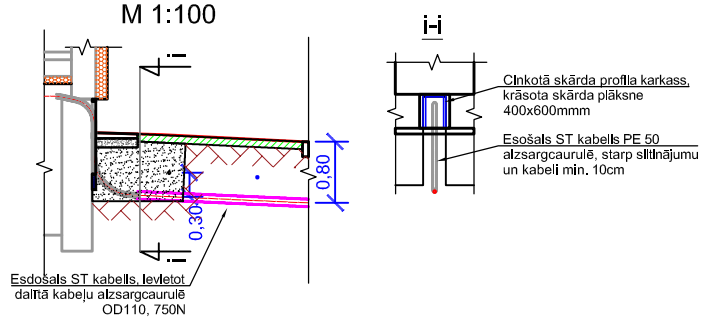

SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Būvkom.Nr. 6649-R				Projekta nosaukums un adrese: Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšanai. Vestienas 16, Madona, Madonas novads	Stadija: BP
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums		Rasējuma: Marka TS-L; Numurs 3.2
				Rasējuma nosaukums vai saturs: Griezumi 1-1, 2-2; segumu konstrukcijas; ietvju apmaļu specifikācija	Mērogs 1/100
Būvpr.d.vad.	I.Ketlere		25.06.2024.		Pasūtījuma Nr. 07/2023/05
Izstrādāja	J.Jirjens		25.06.2024.		Arhīva Nr. CP/2024/06/05