


Brauktuve Bez mēroga

Bez mēroga

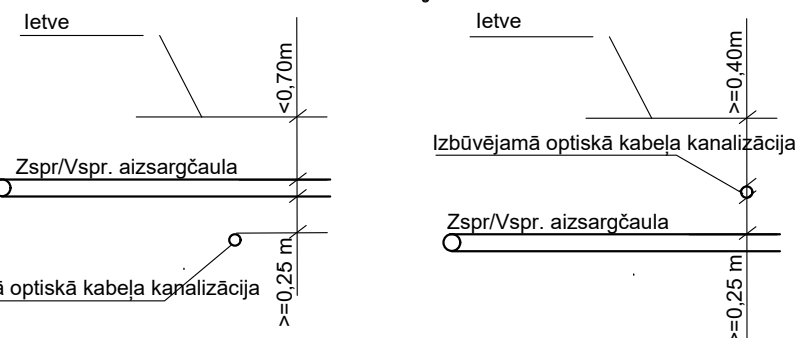

1. Šķērsojuma vietā minimālais attālums starp EST izbūvētām komunikācijām un ST Zspr/Vspr. izbūvētām komunikācijām elektrokabeļiem 0,25 m.
2. izsaucot uz vietas parstāvi un aturfējot kabeļus tiek precizēts to šķērsosanas dziļums.
3. Šķērsojumu vietā elektropārvades kabeļus paredzēt papildus mehāniski aizsargāt ievietot dalītās caurulēs.

Proj. vadītājs	J. Patmalnieks	2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu "pēdējās jūdzes" infrastruktūras attīstība				
		Elektronisko sakaru tīkla izbūve līdz īpašumu robežām Jaundubēni, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads		1:500	2	4
		Rasējums : Ģenerālais plāns ar EST novietojumu				