




Šķērsojums Nr. 1
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar ūdensvadu

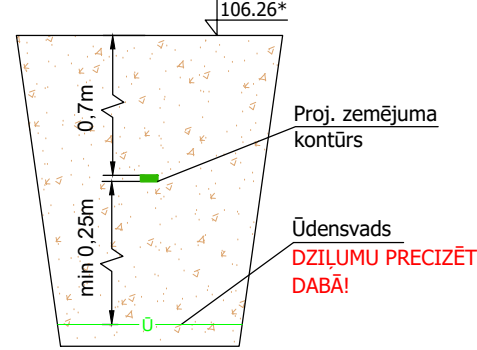


Šķērsojums Nr. 2
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar sadzīves kanalizāciju

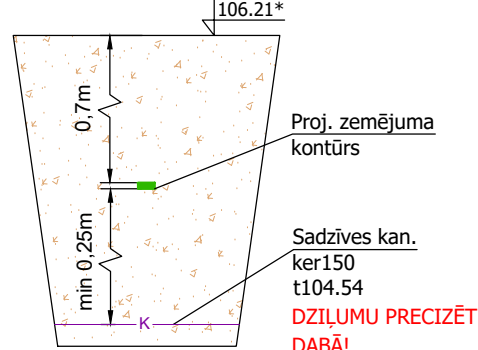


Šķērsojums Nr. 3
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar vājstrāvu tīkliem

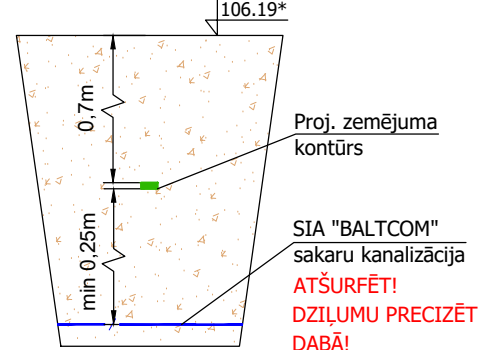


Šķērsojums Nr. 4
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar vājstrāvu tīkliem

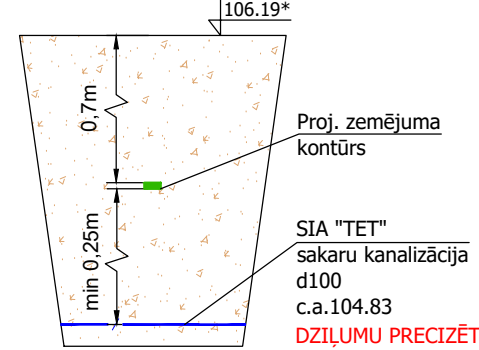


Šķērsojums Nr. 5
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar siltumtīkliem

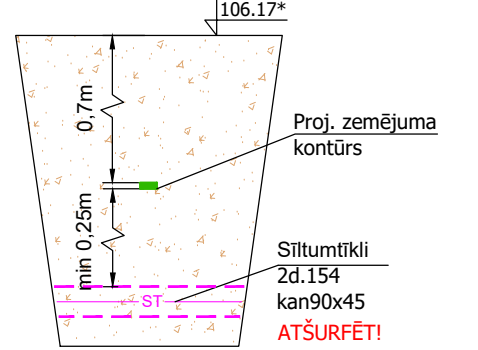


Šķērsojums Nr.6
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar gāzesvadu

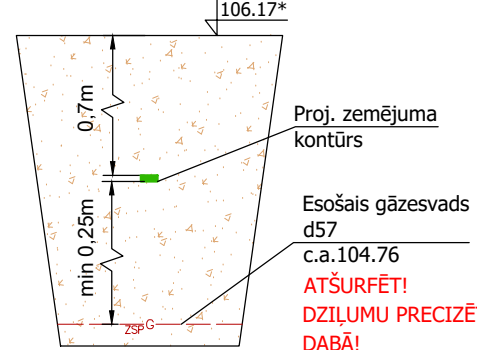


Šķērsojums Nr.7
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar gāzesvadu

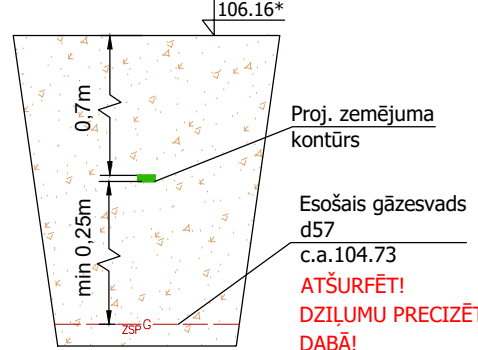

Šķērsojums Nr. 8
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar 0,4-10kV spēka tīkliem

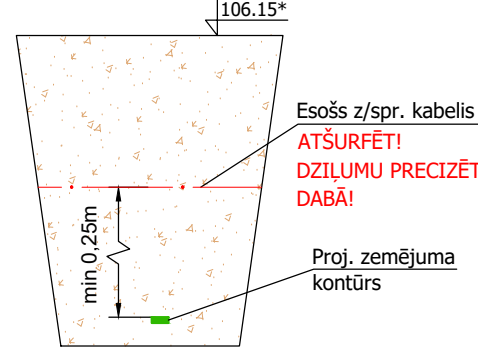

Šķērsojums Nr.9
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar gāzesvadu

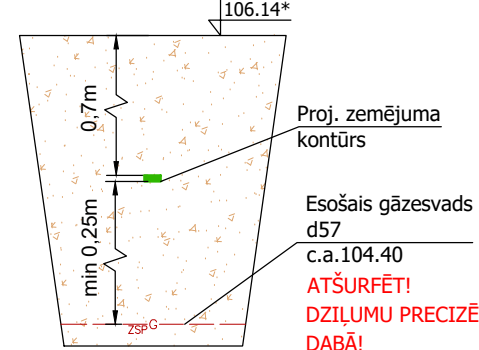


Šķērsojums Nr.10
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar gāzesvadu




Šķērsojums Nr.11
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar gāzesvadu



Šķērsojums Nr. 12
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar siltumtīkliem

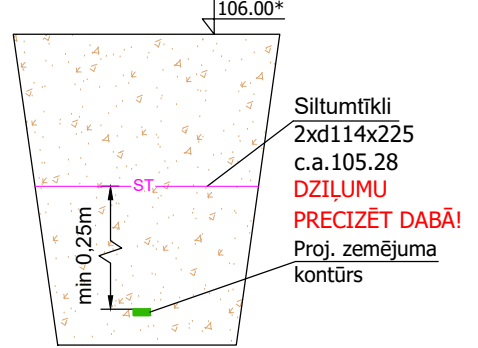

Šķērsojums Nr. 13
Proj. zemējuma kontūra
šķērsojums ar sadzīves kanalizāciju

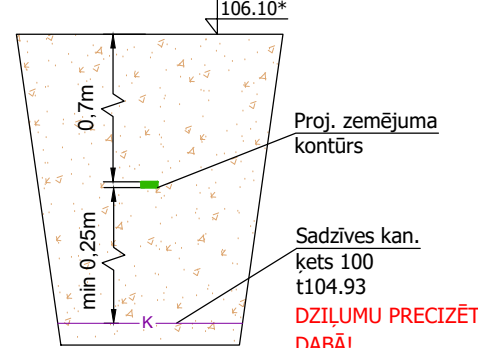

* - Pirms darbu veikšanas pārbaudīt zemes atzīmes, kā arī izsaukt komunikāciju pārstāvjus!
Šķērsojumos, obligāti atšurfēt esošās komunikācijas un precizēt to dziļumu dabā!
- Pirms darbu veikšanas pārbaudīt AS"GASO" tīklu izvietojumu,
kā arī pieprasīt dziļuma atzīmes un izsaukt komunikāciju pārstāvju!
Atkarībā no komunikāciju dziļuma, šķersot esošās komunikācijas virs vai zem tām!

SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com	Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 01/2026		
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Šķērsojumi.	
Buvproj.dalas.vad.	J.Kiseļovs		02.2026		
Izstrādāja	J.Kiseļovs		02.2026	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA
				01/2026	ELT
					BP
					B/M
					3
					7