

Markas UKT daļa lapu rasējumu saraksts

Nr.	Rasējums	Piezīmes
UKT-1	Vispārīgie rādītāji	M b.m.
UKT-2	Ģenerālpāns ar UKT tīkliem	M 1:250
UKT-3	Ūdensvada U1 garenprofils	Mh 1:500; Mv 1:100
UKT-4	Kanalizācijas K1 garenprofils	Mh 1:500; Mv 1:100
UKT-5	Segumu atjaunošanas robežas un veidi	M 1:250
UKT-6	Cauruļvada izbūve būvgrāvī	M b.m.
UKT-7	Kanalizācijas akas principiālais risinājums. Akas vākas izbūves principiālais risinājums.	M b.m.

Izmantojamo un pievienojamo dokumentu saraksts

Apzīmējums.	Izmantojamie dokumenti
MK noteikumi Nr.253	Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
LBN 008-14	"Inženiertīklu izvietojums"
LBN 222-15	"Ūdensapgādes būves"
LBN 223-15	"Kanalizācijas būves"
UPONOR, EVOPIPES, PIPELIFE	Plastmasas cauruļu, aku un detaļu katalogi
Indutek	Preču katalogs "Ūdensvads un kanalizācija"
IS	Iekārtu specifikācija

Piezīme : tehniskie noteikumi pievienoti BIS sistēmā
UKT komplekta pamatrādītāji


UKT KOMPLEKTA PAMATRĀDĪTĀJI

Sistēmu nosaukumi	Aprēķina patēriņš			Piezīmes
	m³/dnn(vid.)	m³/st	l/s	
Aukstā ūdens ūdensvads U1	0.90	0.68	0.46	
Sadzīves kanalizācija K1	0.90	0.68	2.06	


PLĀNOTIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU PARAMETRI

Sistēmas nosaukums	Apzīmējums	Caurules materiāls	Caurules diametrs (mm)	Kopgarums, apjoms (m)	Piezīmes
Ūdensvads (CC 22220301)	U1	PE100 RC , SDR17, PN10	OD32	18.0	
Kanalizācija (CC 22230103)	K1	PP, SN8	OD160	23.5	
			OD110	17.0	

VISPĀRĪGIE RĀDITĀJI



UZMĒRĀMĀS TERITORIJAS IZVIETOJUMA SHĒMA

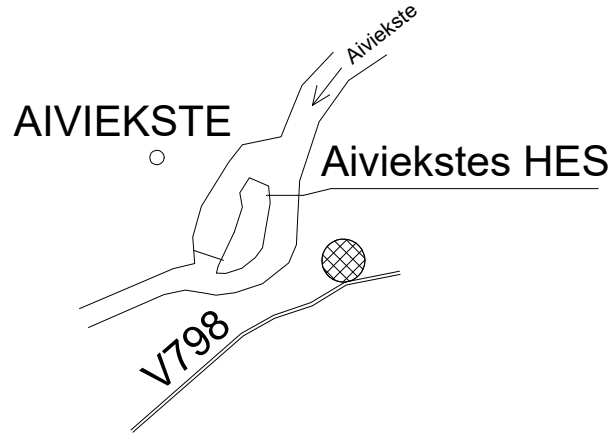

- Projekts izstrādāts saskaņā ar precizēto darba uzdevumu, izejas materiāliem projektēšanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajiem LBN 222-15, LBN 223-15, LBN 008-14, MK noteikumiem Nr.253.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstuma sistēmā.
- Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanās vietās ar projektējamajiem tīkliem precizējami ar šurfbēšanas metodi.
- Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai būvdarbu gaitā netiktu bojātas esošās komunikācijas. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas esošās inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Atklātas tranšejas gadījumā esošos elektrības un sakaru kabeļus šķērsojuma vietās ievilkt aizsargcaurulēs.
- Projektā izmantotie materiāli un izstrādājumi var tikt aizvietoti ar materiāliem un izstrādājumiem ar analogiskiem tehniskajiem raksturojumiem.
- Cauruļvadu diametra apzīmējums: OD - ārējais diametrs, mm, DN - iekšējais diametrs, mm.
- Projektējamās komunikācijas piesaistāmas oriģinālajās projekta koordinātēs, piesaistot sertficētu mērnīeku.

Objekta nosaukums:		Viesu nama jaunbūve "Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Projekta izstrādātājs:		 SIA "ADS geometrical" reģ. Nr. 40003843263, būvķ. Nr. 3759-R ANDREJS STARIS andrejsstaris@gmail.com	
Būvproj.dajas vad. (BPDV)	N. ANUŠKEVIČS; sert. Nr. 3-00030	Datums:	11/11/2025
Izstrādājs:	N. ANUŠKEVIČS	Datums:	11/11/2025
Objekta adrese:		"Atpūtas", Variešu pagasts, Jēkabpils novads	
Pasūtījuma Nr.:		25/25MBP	
Būvniecības ierosinātājs:		Katrīna Jaunslaviete Kipure	
Īpašuma kadastra Nr.:		5694 001 0037	
Zemes kadastra apz.:		5694 001 0037	
Lapas nosaukums:		Vispārīgie rādītāji	
Mērogs:	-	Sadaļa:	UKT
Datums:	11/11/2025	Lapas Nr.:	UKT-1
Lapu skaits sadaļā:		Stadija:	BP