

KONSTRUKCIJU TĒRAUDS:

-TERAUDA KLASĒ S355J2, JA RASEJUMOS VAI SPECIFIKACIJAS NAV NORADĪTS CITĀDI.

VISĀM TĒRAUDA KONSTRUKCIJĀM JĀBŪT SASKAŅĀ AR SEKOJOŠIEM NOTEIKUMIEM:

-LVS EN 1090-2+A1:2024 TERAUDA KONSTRUKCIJU UN ALUMINIJA KONSTRUKCIJU IZPILDIJUMS. 2. DAĻA: TEHNISKAS PRASĪBAS TERAUDA KONSTRUKCIJĀM

—LVS EN 10025-1:2005 KARSTI VELMĒTIE IZSTRĀDAJUMI NO KONSTRUKCIJU TĒRAUDIEM 1. DAĻA: VSPĀRĪGIE TEHNISKIE PIEGADES NOSACĪJUMI

– JĀBŪT SERTIFIKATIEM SASKAŅĀ AR LVS EN 10204:2005 – METĀLA IZSTRADĀJUMU PARBAUDES DOKUMENTU VEIDI, TIPS 3.1.

—IZMĒRU STANDARTS SASKAŅĀ AR LVS EN 10029:2011 — KARSTI VELMĒTAS TĒRAUDA LOKSNES 3 mm BIEZUMA UN BIEZAKS —
IZMĒRU UN FORMAS PIELAIDES.

– TERAUDA KONSTRUKCIJU PRETKOROZIJAS PRASIBAS SKATIT BUVPROJEKTA SADAĻĀ "SPECIFIKACIJAS".

–CITU TERAUDU ATĻAUTS LIETOT TIKAI SASKAŅOJOT AR BUVPROJEKTA AUTORU.

TĒRAUDA KONSTRUKCIJU PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBA:

–TĒRAUDA KONSTRUKCIJĀM PAREDZĒT PRETKOROZIJAS TĒRAUDA KONSTRUKCIJU CINKOJUMA AIZSARGPĀRKĻĀJUMU ATBILSTOŠI LVS EN ISO 14713-2.

–KRASTA NOSTIPRINĀJUMAM NOSEDZOŠAIS U PROFILS, KRĀSOJAMAS ATBILSTOŠI VIDES KLAŠEI CX, SASKAŅĀ AR LVS EN ISO 12944 un ISO 9223 PRASĪBĀM.

–TĒRAUDA RIEVSIEŅAI PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBA NAV PAREDZĒTA. KONSTRUKCIJU APRĒĶINĀ IR ŅEMTS VĒRĀ ŠO PROFILU ŠĶĒRSGRIEZUMA SAMAZINĀJUMS KOROZIJAS REZULTĀTĀ.

NESASPRIEGTI SKRŪVSAVIENOJUMI

Skrūvju, enkuru stiprības klase 8.8

Bultskrūvēm un uzgriežņiem jābūt marķētām ar ražotāja marku saskaņā ar LVS EN 15048-1 prasībām.

Bultskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm ir jābūt karsti cinkotām.

Bultskrūvjū savienojumiem jāatbilst:

Vispārīgas prasības saskaņā ar: LVS EN 15048-1, LVS EN 15048-2;

Sešstūrainās bultskrūves: LVS EN ISO 4015, LVS EN ISO 898-1;

Skrūves ar sešstūrainu galviņu: LVS EN ISO 4017, LVS EN ISO 898-1;

Sešstūrainie uzgriežņi: LVS EN ISO 4032, LVS EN ISO 898-2;

Gludas paplāksnes: LVS EN ISO 7089.

STIEGROJUMS:

PIELIETOJAMS METINĀMS PERIODISKĀ PROFILA STIEGROJUMA TĒRAUDS B500B SASKAŅĀ AR STANDARTIEM:

–LVS EN 10080 TĒRAUDS BETONA STIEGROJUMAM. METINĀMS STIEGROJUMA TĒRAUDS. VISPĀRĪGI.

—LVS 191—1 TĒRAUDS BETONA STIEGROŠANAI. 1. DAĻA. METINĀMI UN NEMETINĀMI TAISNI STIEŅI, RITUĻA UN ATTĪTA RITUĻA IZSTRĀDĀJUMI. TEHNISKE NOTEIKUMI UN ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA.

–LVS EN 1992-1-1 2. EIROKODEKSS. BETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA. 1-1. DAĻA: VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOTEIKUMI ĒKĒM.

–CITU STIEGROJUMU ATĻAUTS LIETOT TIKAI SASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU.

BETONS:

–LVS EN 206+A2:2022 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība

–LVS EN 13670:2012 Betona konstrukciju izgatavošana

-LVS EN 12620+A1:2009 Minerālmateriāli betonam

—LVS 156—1:2022 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206."Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība".

KONSTRUKCIJAS GRUNTĪ:

–LVS EN 12063 Ipašu ģeotehnisko būvdarbu izpilde. Rievpāļu sienas, kombinētās pāļu sienas, augsta moduļa pāļu sienas

—Izvēloties izbuves tehnoloģiju, būvuzņēmējam jāņem vērā tuvumā esošās buves, un vibrācijas ietekme uz to konstrukcijām.

–LVS EN 14199 Īpašu ģeotehnisko darbu veikšana. Mikropāji.

KONSTRUKCIJU IEDALĪJUMS	KLASE PĒC LVS EN 206+A2:2022	IEDARBĪBAS KLASES	SALTURĪBAS MARKA, ŪDENS NECAURLAIDĪBA	ŪDENS–CEMENTA ATTIECĪBA
DZELZSBETONA VIRSBŪVE	C 35/45	XF4, XS3	F300, W6	<0.40
SAGATAVOŠANAS KĀRTA	C 16/20	X0	–	–

PROJEKTĒŠANĀ IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS


1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
2. Vispārīgie būvnoteikumi;
3. Būvniecības likums;
4. Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi;
5. Projektēšanas uzdevums;
6. Būvatļauja NR. BIS-BV-4.1-2026-1036.

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Nosaukums	Ras. marka	Ras. Nr.
1.	Vispārīgie rādītāji	HB	HB-1
2.	Piestātnes plāns	HB	HB-2
3.	Piestātnes griezumi	HB	HB-3
4.	Piestātnes rievienas plāns, mezgļi	HB	HB-4
5.	Dzelzsbetona virsbūve	HB	HB-5
6.	Padziļināšanas darbu plāns	HB	HB-6
7.	Kāpnes	HB	HB-7

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Piestātnes pagarinātā posma garums	m	20
2.	No jauna izbūvējamā laukuma platība	m ²	143
3.	Slodze uz piestātnes segumu	kN/m ²	10
4.	Projekta gultnes atzīmes (LAS)	m	-3.35
5.	Piestātnes augstuma atzīme (LAS)	m	+1.45
6.	Projektētais būves kalpošanas laiks	gadi	50

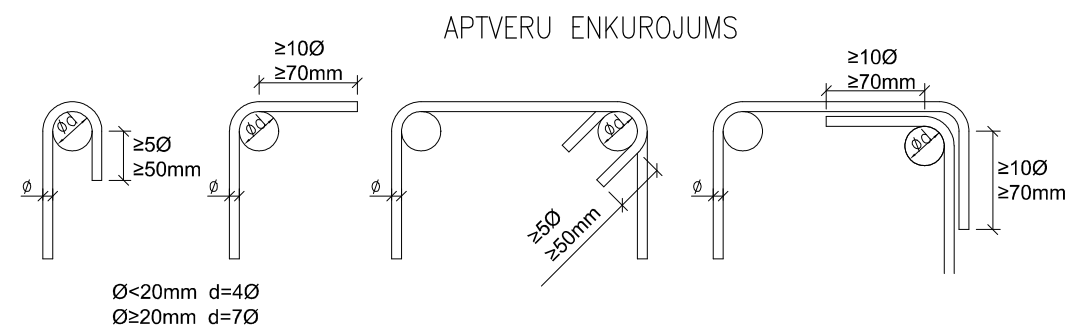

 SIA "WS" Būvkr.reģ.Nr.: 7296-R Kūrmājas prospekts 7, Līepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077, e-pasts: w.s@inbox.lv				Pasūtītājs:		Līgums Nr.	
Būvprojekta daļas izstrādātājs:  inženieru birojs KURBADA TILTI SIA Inženieru birojs "Kurbada Tilti", Būvkr. reģ. Nr. 2624-R, Balvu iela 5, Rīga, LV-1003 Tālr. 67334229, info@kurbadatilti.lv				Objekts: Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā			
BP vad.	J.Rāzna		04.2026.	Rasējums: Vispārīgie rādītāji		Stadija	Lapa
BP daļ. vad.	J.Rāzna		04.2026.			BP	HB-1
Izstrādāja	I.Rubļevskis		04.2026.				
Pārbaudīja	J.Rāzna		04.2026.	Mērogs: -	Arh.reģ.Nr.		