


4.Kārta

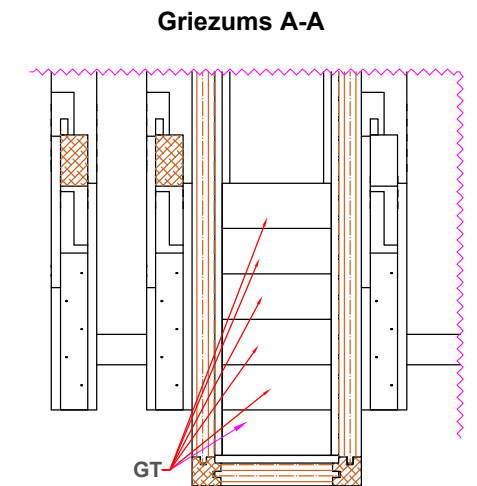

-  - Prognozētās atjaunojamo statņu zonas
-  - Prognozētās atjaunojamo siļu zonas
-  - Prognozētās atjaunojamo guļšakņu zonas

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA fasādes 1-3 uz ass C, bojātās koka sienas daļas remontam										
Marka	Poz.	Sastāvs	Dimensijas (mm)			Skaitis (gab.)	Tilpums (m³)	Kopā Tilpums (m³)		Klase
			b	h	L					
2.stāvs	PS-2	Statu pamatsija	200	200	7700	1	0.31	0.31	*	C24
	STp-1	Staņa protēze	200	250	1000	4	0.05	0.20	*	C24
	GSp-1	Grīdas sijas prot.	200	200	3000	2	0.12	0.24	*	C24
	GSp-1	Grīdas sijas prot.	200	200	1200	1	0.05	0.05	*	C24
	PK	Paku koki	150	250	14400	1	0.54	0.54	**	C24
	GT	Grīdas sija	200	200	820	5	0.03	0.16	*	C24
Kopā:								1.50	*	
Montāžas atgriezumī 5%:								0.07		
PAVISAM KOPĀ:								1.58	*	

* Protēzu garumi mērāmi pēc fakta. ** Paku koku šķēsgriezuma augstums pēc vajadzības, garums saskaņā ar AR. Apjomi izejot no vizuāli redzamiem bojājumiem.

1. Spāres protēzes konstrukciju skatīt BK-7.
2. Koka nesošie konstruktīvie elementi izbūvējami atbilstoši BK un AR risinājumam.
3. Maksimāli izmantot esošos koka konstruktīvos elementus, savienojuma veidus pielāgojot esošajiem.
4. Demontāžas procesā fiksēt koka konstrukcijas savienojumus un atjaunojot izgatavot kopijas.

