
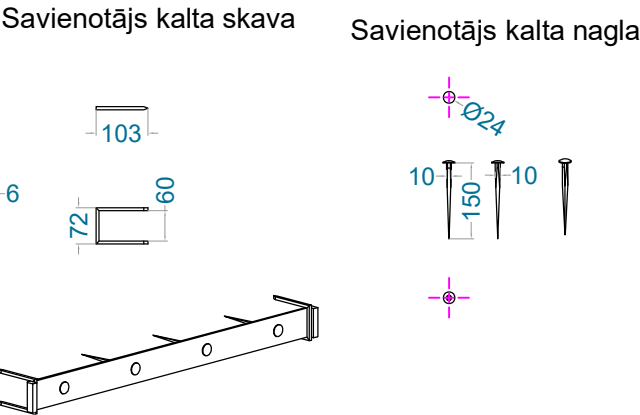
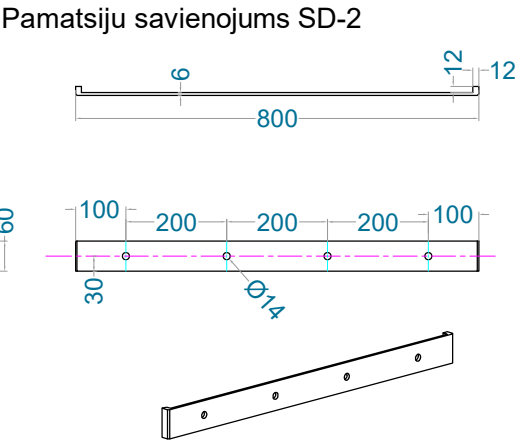


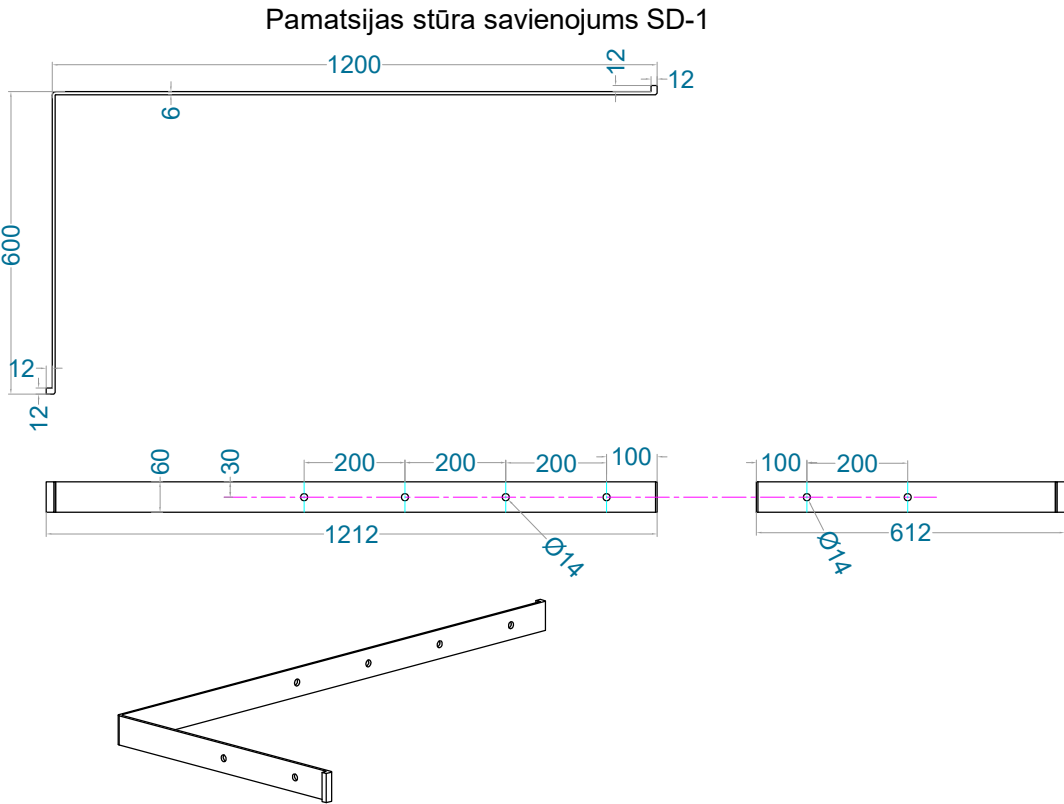

Piezīmes:
1. Darbus veikt saskaņā ar AR daļas norādījumiem.

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA fasādes 1-2 uz ass B, bojātās koka sienas daļas remontam									
Marka	Poz.	Sastāvs	Dimensijas (mm)			Skaitis (gab.)	Tilpums (m³)	Kopā Tilpums (m³)	Klase
			b	h	L				
	SPp-1	Spāres protēze	180	250	1900	3	0.09	0.26	*
	GSp-1	Grīdas sijas prot.	380	260	2400	3	0.24	0.71	*
	PK	Paku koki	150	250	2000	1	0.08	0.08	**
	Virssp-1	Virsspāres	180	70	1400	5	0.02	0.09	*
Kopā:								1.13	*
Montāžas atgriezumī 5%:								0.06	
PAVISAM KOPĀ:								1.19	*
* Protēzu garumi mērāmi pēc fakta. ** Paku koku šķērsgriezuma augstums pēc vajadzības, garums saskaņā ar AR. Apjomi izejot no vizuāli redzamiem bojājumiem.									

Tērauda savienojuma ar mūri [SD-1] materiālu specifikācijas										
Marka	Šķērsgriezums						Svars (kg)			Standarts
	Skice	Pozīc. Nr.	Dimensijas (mm)	Garums (mm)	Skaitis markā	Skaitis būvē	kg/m	1.pozīc.	Kopā (kg)	
SD-1		D1	1848x60x6	1224+624	1	1	7850	5.10	5.10	Tērauda loksne S235JR
SD-2		D1	824x60x6	824	1	1	7850	2.30	2.30	Tērauda loksnes S235JR
		N	10x10	150	10	10	7850	0.05	0.50	Tērauda fu = 600 N/mm²
		S	10x10	150	2	4	7850	0.05	0.20	Tērauda fu = 600 N/mm²
KOPĀ									8.10	
Piezīmes		Savienojumus izgatavot ar roku kalšanas metodi.								

- Piezīmes:**
KOKA konstrukcijas
- Vietās, kur koka konstrukcijas saskaras vai balstās uz tērauda, mūra vai betona elementiem, starp konstrukcijām lietot hidroizolējošus materiālus. Ja netiek lietoti būves vēsturiskam periodam atbilstoši, tā varētu būt aukstā bitumena mastika. (Briko. Pēc vajadzības uzklāt 2-3 mastikas kārtas. Pēc pēdējās kārtas nožūšanas ieteicams uzklāt sudraba krāsas bitumena un alumīnija laku, lai aizsargātu pret UV stariem.).
 - Montāžas savienojumus un montāžu veikt kā norādīts sadaļas [BK-7;8] rasējumos.
 - Visus ārējos koka konstruktīvos elementus, ilgmūžības pagarināšanai, rekomendēju apstrādāt ar bezkrāsainu pretuguns un prettrupes, ārējiem apstākļiem paredzētiem, antiseptizējošiem materiāliem.

 SIA "ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA", Reģ. Nr. 40003041528 Arsenāla iela 3, Rīga, LV-1050				Būvprojekts: FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. JUMTA SEGUMA MAIŅA ASIS 1-3				
				Būvniecības ierosinātājs: SIA "ANNA PAULA"				
 "SCW constructions", Reģ. Nr. 42103068673, BKR Nr.13125 Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456				Zemes vienības adrese: DIENVIDKURZEMES NOVADS, AIZPUTE, ATMODAS IELA 5. LV-3456.				
Izstrāde	Vārds, uzvārds	Paraksts	Dat.	Pasūtījuma /arhīva/ NR. 42-28.10.2020		STADIJA	Lapas formāts	LAPA
BPV	M. Mihailova Sert. nr. 1-00310		20/03/2025	KADASTRA NR.: 64050070024	BK - Būvkonstrukcijas	BP	A3	BK-9
BPDV	I. Štāls Sert. nr. 3-02054		20/03/2025					
Izstrādāja	I. Štāls			Rasējums: Metāla savienojumu SD-1,2 konstrukcija. Materiālu specifikācija.		MĒROGS M 1:15		
PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISE Nr. LV24-L4-00000739-5								