


"Apstiprinu"

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes loceklis

* paraksts K.Kalniņš

Temperatūru grafiks RTEC-1, RTEC-2, SC "Imanta", SC "Ziepniekkalns", SC "Zasulauks", SC "Daugavgrīva", SC "Vecmīlgrāvis", KM Kuģu 26A siltumtīklu cauruļvados uz AS "RĪGAS SILTUMS" piederības robežas

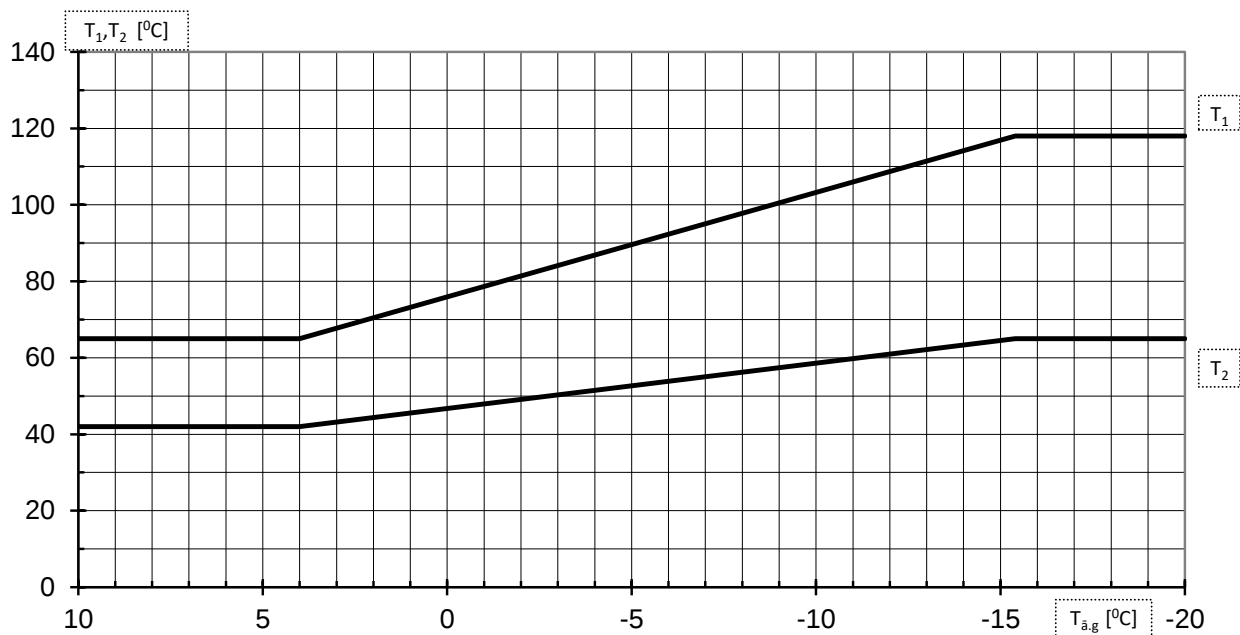

T _{ā.g.}	T ₁	T ₂
°C	°C	°C
+10	65	42
+8	65	42
+6	65	42
+4	65	42
+2	70	45
0	76	47
-2	82	50
-4	87	52
-6	93	55
-8	98	57
-10	103	59
-12	109	61
-14	114	64
-16	118	65
-18	118	65
-20	118	65

Piezīmes.

1. Ūdens temperatūra siltumtīklu turpgaitas cauruļvadā T₁ apkures sezonā tiek regulēta atbilstoši temperatūras grafikam ar novirzi līdz ± 3 °C pēc vidējās, saskaņā ar metodiku, aprēķinātās āra gaisa temperatūras.

2. Ūdens temperatūra siltumtīklu turpgaitas cauruļvadā vasaras periodā 65 ± 3 °C.

3. Siltumenerģijas lietotāji nodrošina atgaitas ūdens temperatūru T₂ apkures sezonā atbilstoši grafikam, nepārsniedzot to vairāk par 3 °C. Vasaras periodā siltumenerģijas lietotājiem jānodrošina atgaitas ūdens temperatūra ne lielāka par 45 °C.

Valdes loceklis	R.Elliņš	* paraksts
Siltumtīklu departamenta vadītājs	R.Kasparsons	* paraksts
Dispečeru dienesta vadītājs	A.Roze	* paraksts
MSK daļas vadītājs	S.Sladkēvičs	* paraksts

* Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu