




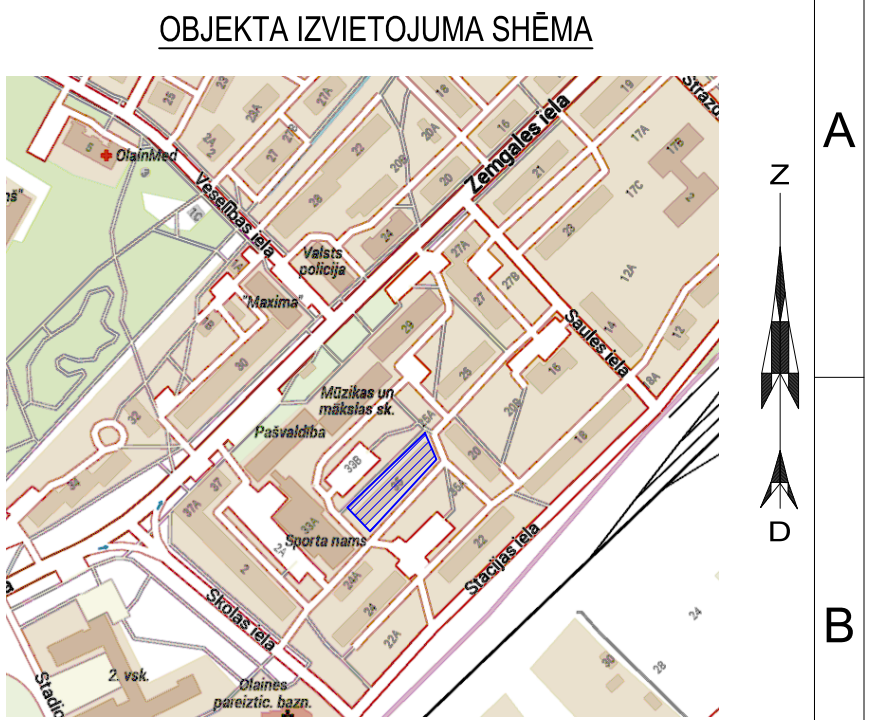


Nosacītie apzīmējumi	
	Zemējuma kontūrs St/ft 30x3.5
	Vads Erico Ericore
	Vads NYY-1x25
	Zemējuma elektrods St/ft d20mm, L=4.5m
	Zemējuma pārbaudes aka



<p><b>PIEZĪMES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ēkas galos 0.7m dziļumā ierakt zemējuma kontūru, 30x3.5mm karsti cinkotu tērauda plakandzelzi.</li> <li>2. Zemējuma kontūrs sastāv no 30x3.5mm karsti cinkota tērauda plakandzelzs un vertikāliem d20mm zemējuma elektrodiem.</li> <li>3. Zemējuma kontūra pretestībai jābūt ne lielākai par 10W, nepieciešamības gadījumā iesist papildus vertikālos zemētājus.</li> <li>4. Visus savienojumus nodrošināt ar skrūvējamām klemmēm un notīt ar antikorozijas lentu.</li> <li>5. Darbus veikt atbilstoši LVS un LEK standartiem, kā arī Elektroietaišu izbūves noteikumiem.</li> <li>6. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pieļaida +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā.</li> <li>7. Visus šķērsojumus ar esošiem inženiertīkliem precizēt būvniecības laikā.</li> <li>8. Vertikālajam attālumam starp kabeliem un citiem inženiertīkliem normālos apstākļos jābūt ne mazākam par 0.5m. Ierobežotos apstākļos, ievērojot minimālo šķērsošanās attālumu 0.25m.</li> <li>9. Komunikāciju tuvumā darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.</li> <li>10. Pēc projektējamās trases izbūves un lietotājā pieslēgšanas veikt teritorijas sakārtošanu, atjaunot esošo segumu un zālājus.</li> </ol>	<p>C</p> <p>D</p>
--	-------------------

B			
A			
KODS	IZMAINĀS	IZMAINĀS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS:			
<div>Cērkazi-G</div> <div>Profesionalitāte un kvalitāte</div> <div>Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039</div> <div>A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376</div>			
BŪVNĒCIETĀS IEROSINĀTĀS:		PASĒTĪTUMA NR.:	
AS "0001NAS ŪDENS UN SILTUMS", Reg.Nr. 50"03182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114		3.18.7-EG-3-1	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:		FAILA NOS.:	
ENERGOFEKTIVITĀTĒS PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAJĀ ĒKAJ ZEMGALES IELA 35, OLAINĒ, OLAINES NOV.		analogis rasējuma Nr.	
OBJEKTA ADRESE:		ARHĪVA NR.:	
ZEMGALES IELA 35, OLAINĒ, OLAINES NOV. KADAŠTRA NR. 8009 002 0637 001		-	
RASEJUMA NOSAUKUMS:		STADIJA:	
		PASKAIDROJUMA RAKSTS	
		DATUMS:	
		24.03.2025	
		MEROOS:	
		1:250	
DAĻAS VAD.:	U.AIZUPIETIS	24.03.2025	DAĻA RAS. NR.
IZSTRĀDĀJA:	U.AIZUPIETIS	24.03.2025	LAPAS NR.
			ELT-09