Mezgls M-5

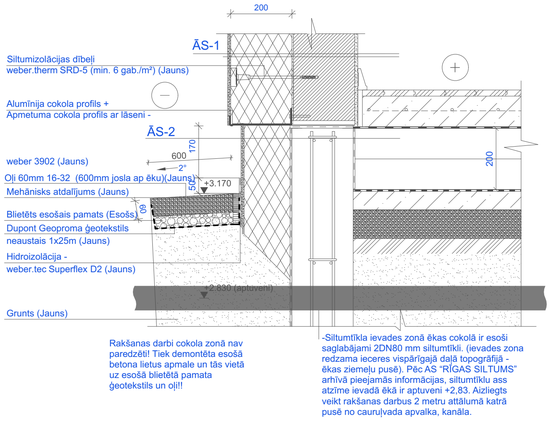

Mezgls M-1

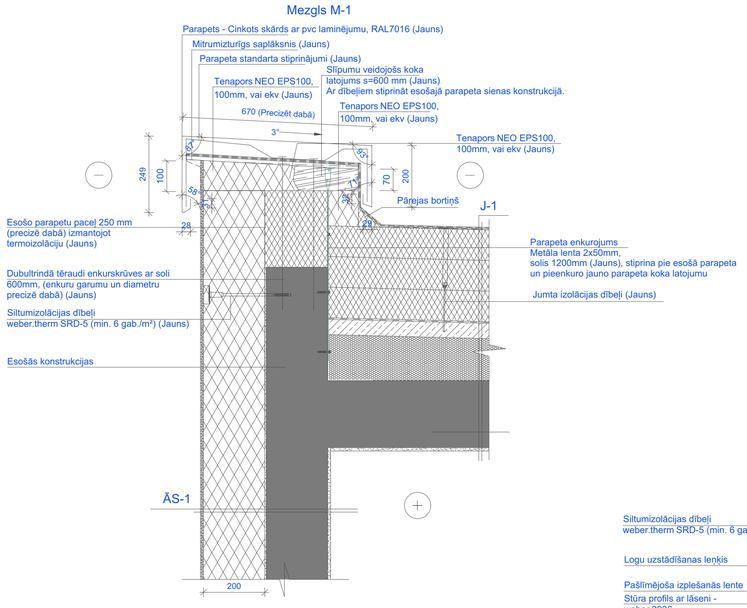

Piezīme:
Energosertifikāts paredz - jumta siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λDs≤0,037W/(m·K)) 290mm biezumā.
*Vajadzības gadījumā slīpumu koriģēt un veidot ar papildus Tenapors EPS100 vai ekv, 100mm siltinājumu

Mezgls M-4

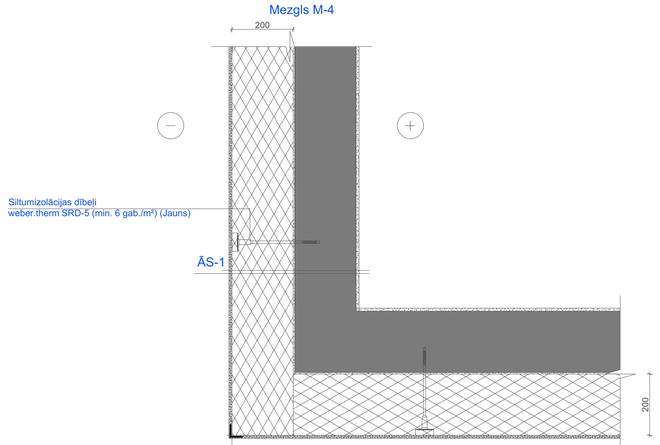

Mezgls M-2

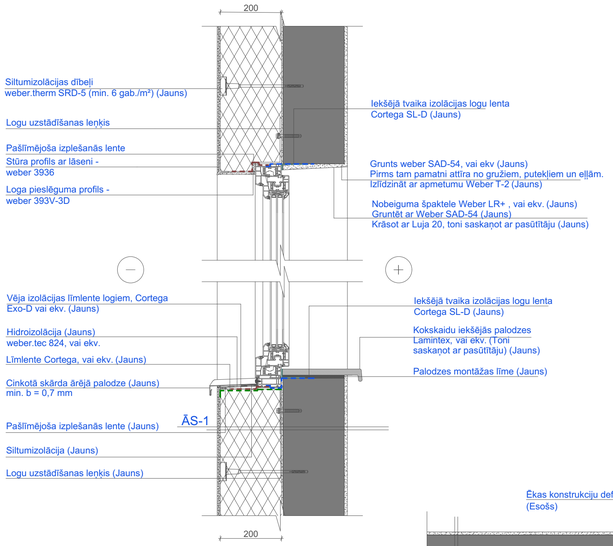

Mezgls M-7

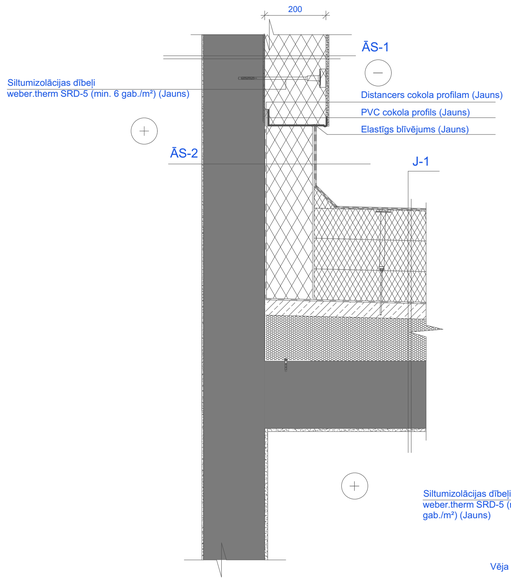

Mezgls M-3

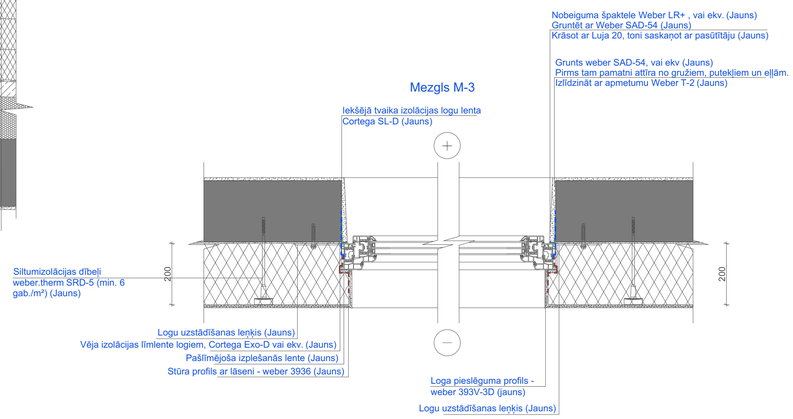

Piezīme:
- Energosertifikāts paredz - Kieģeļu un keramzītbetona ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λDs≤0,035W/(m·K)) 200 mm biezumā. Obligāti jānosiltina logu un durvju ailas, pielietojot pēc siltumvadītspējas koeficienta līdzvērtīgu materiālu maksimāli iespējamā biezumā
- Atbilstoši LBN 201-15 5.Tabulai U2 ēkām ar no 8m-28m augstākā stāva grīdas augstuma siltimizolācija jānodrošina B-s1,d0. Izmantojot sertificētu sistēmu tiek izmantots nedegošs apmetums ar ugunsnoturības pakāpi A-s1,d0, tādā veidā paaugstinot kopējo siltumizolācijas sistēmas noturību līdz B-s1,d0. Tāpēc atdalošās joslas nav nepieciešamas.

Mezgls M-6

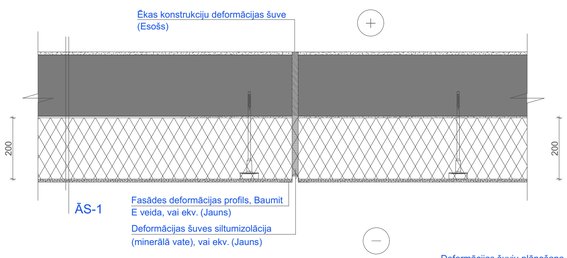

Deformācijas šuvju plānošana un izveidošana:
Viendabīgs apšuvums bez ailēm, jāsadala ar deformācijas šuvēm atsevišķos laukumos, kuru maksimālais izmērs ir 4 x 4 m vai mazāks (atkarībā no apšuvuma ražotāja ietei-

Principiāla shēma (Fasādes siltinājuma horizontāls griezums)

Piezīmes.

1.Tirās grīdas augstuma atzīme ±0.000, kas atbilst LAS- (+3.920) augstumam.
2.Visi izmēri dotī milimetros, augstuma atzīmes metros.
3.Rasējumus nemērīt- lasīt rakstītos izmērus.
4.Visus izmērus pārbaudīt uz vietas objektā
5.Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
6.Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs;
7.Jebkuras izmaiņas projekta risinājumos un materiālu izvēlē iepriekš saņojamas ar būvprojekta vadītāju.
8.Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
9.Būvuzņēmējam ir pienākums pirms darbu uzsākšanas veikt objekta vizuālu uzskaites apsekošanu un konstatēt visas vietas kurās var potenciāli tikt bojāts privātīpašums darbu izpildes gaitā.
10.Projekta risinājumus un darbu apjomus jāskata kopā ar skaidrojošo aprakstu, un ir uzskatāmi par neatņemamu sastāvdaļu no projektā norādītajiem risinājumiem.
11.Rasējumu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "3DAD"
Zvejnieku iela 14A-2, kurzemes rajons, Rīga, LV-1048
Reģ. Nr. 40203213923
Būvkomers. reģ. Nr. 15380
t.: +371 28344375
e.: 3d-ad@3dadstudio.com

Būvniecības ierosinātājs:

Biedrība "Latvijas Teātra darbinieku savienība"

Būvobjekta nosaukums (Būvniecības lieta):

Esošās ēkas atjaunošana ar energoefektivitātes paaugstināšanu, Satekles ielā 2c, Rīgā

Būvobjekta adrese:

Satekles iela 2C, Rīga, LV-1050

AR daļas vadītājs
Uldis Vilciņš
1-00881

Izstrādāja:
Uldis Vilciņš
Matīss Kļava

Rasējuma nosaukums

Mezgli

Datums: 27.03.2026

Arh. Nr: 3DAD_250_RS2c
Stadija: BP
Daļa: AR
Mērogs: 1:10

Lapa Nr: **AR_16**