



Mūra pastiprinājuma principiāls risinājums plaisu vietās
(visām plaisām platākām par 3mm)

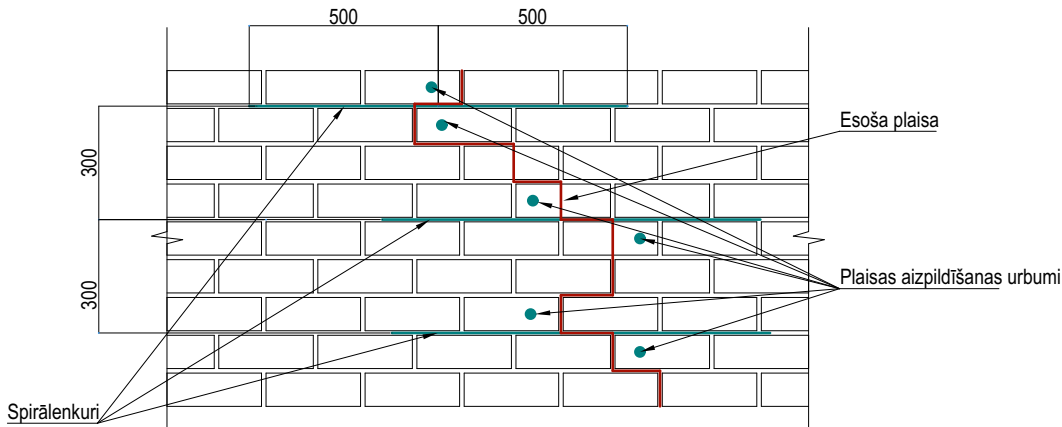

Sienas virsskats

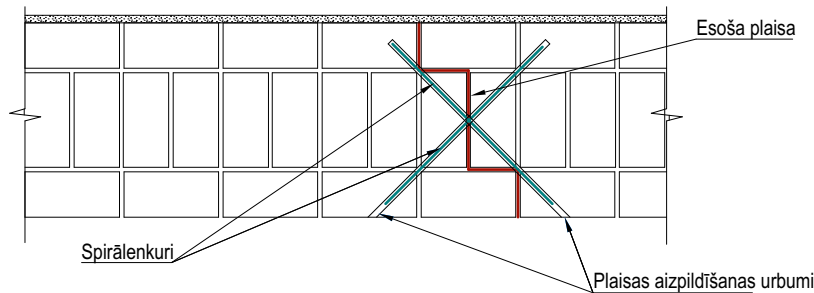

IETEIKUMI DEFEKTU NOVĒRŠANAI

- Plaisas mūra sienā pastiprināt ar nerūsējošā tērauda spirālankuriem (Mapei Steel Bar spirālankursistēma vai ekvivalents) sekojošā veidā:
- Izfīra, izkaļ vai izfrēzē ķieģeļu mūra horizontālo šuvi ~3 - 4cm dziļumā, min. 50 cm abpus plaisas;
 - Attālums pa vertikāli: 30-40 cm;
 - Šuvi izskalo ar tīru ūdeni, vai izpūš ar saspiestu gaisu;
 - Sagatavotajā šuvē iepilda 2-komponentu cementa bāzes javu Planitop HDM Maxi, kurā iespiež nerūsējošā tērauda spirālankuru Mapei Steel Bar (min. 1.0 m uz šuvi);
 - Ja ir blakus esošas plaisas, lietderīgi izmantot viengabala Mapei Steel Bar tā, lai tas šķērsotu abas vai vairākas plaisas,
 - Aizpilda šuvi (cementa bāzes mūrjavas gadījumā) ar Planitop Hdm Maxi;
 - Aizpilda (norobežo) plaisu vai nu ar Planitop HDM Maxi vai cementa bāzes javu Nivoplan Plus ar lateksa piedevu Planicrete.
 - Detalizētu iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlēta materiāla izplatītājam.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS			
SIA "BALTS UN MELNS"			
Reģ. Nr. 40003659614; Būvķ. Reģ. Nr. 1482-R			
Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026			
www.baltsunmelns.lv			
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS			
SIA "Gulbenes Energo Serviss"			
Reģ. Nr. LV54603000121			
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401			
OBJEKTS			
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana			
Bišu iela 4, Gulbenē			
RASĒJUMS			
Mūra pastiprinājuma principiāls risinājums plaisu vietās			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		08.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	U. SEĻECOVŠ		08.10.2024
IZSTRĀDĀJA:			
STADIJA	Paskaidrojuma raksts	MĒROGS	1:20
MARKA	AR	LAPA	35